

SMLOUVA

o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany
pomocí zařízení dálkového přenosu
(ev.č. 62-3-171/2012, R-877-486-2011)

smluvní strany

Provozovatel elektrické požární signalizace a zařízení dálkového přenosu – účastnická část :

Kaufland Česká republika v.o.s.

Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4

IČ: 25110161

DIČ: CZ25110161

Bankovní spojení:  zastoupená: Petrem
Faixem a Danuší Pištěkovou na základě společné plné moci CK2011/354

Střežený objekt: filiálka 7000 – Boskovice, ul.Rovná

Provozovatel zařízení dálkového přenosu – vyhodnocovací část (pult centralizované ochrany):

Česká republika

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Zubatého 1, 614 00 Brno-sever

IČ: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH

bankovní spojení: 
zastoupená: plk.Ing. Jiřím Pelikánem, ředitelem HZS Jmk

**uzavírají podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů tuto smlouvu:**

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je připojení ústředny elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) provozovatele EPS na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“). Účelem připojení je přenos požárně taktických informací z ústředny EPS na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jm kraje, které je vybaveno PCO.

Článek II.

Vymezení pojmů

V dalším textu smlouvy se rozumí:

Provozovatel PCO – HZS Jm kraje, který je vybaven PCO, jehož nedílnou součástí je ZDP –

vyhodnocovací část.

Provozovatel EPS – provozovatel EPS, jejíž nedílnou součástí je ZDP – účastnická část.

Správce ZDP – výrobce, dodavatel, servisní firma.

Informovat (provozovatele PCO, provozovatele EPS, správce PCO a ZDP) – předání potřebné informace odpovědné osobě pomocí telefonu (popř. telefon se záznamníkem), faxu nebo radiostanice.

Článek III.

Povinnosti provozovatele PCO

- a) Udržovat nepřetržitě PCO včetně vyhodnocovací části ZDP v aktivním a provozuschopném stavu, včetně kvalifikované obsluhy,
- b) V případě poruchy neprodleně informovat správce ZDP a provozovatele EPS. Poruchou se rozumí mechanické zničení některého komponentu PCO, včetně příslušející části ZDP, softwarová závada na straně provozovatele PCO, hlášení stavu „Porucha“.
- c) Protokolovat průběh poruchy od jejího vzniku až po její odstranění, včetně servisních zásahů správce ZDP.
- d) Po informování správce ZDP a provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a PCO v případě poruchy a zaprotokolování začátku poruchy nese provozovatel PCO žádnou zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost objektu u provozovatele EPS, jež mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS, ZDP a PCO.
- e) Při hlášení stavu „Požár“ na straně provozovatele PCO zajistí provozovatel PCO:
 - výjezd jednotky do místa, které vysílá stav „Požár“ v početním stavu a technice, která odpovídá poplachovému plánu kraje v závislosti na plošném rozmístění sil a prostředků,
 - informuje operační středisko Policie ČR o výjezdu jednotky k zásahu,
 - informuje provozovatele EPS o této skutečnosti a toto uvede v popisu časového průběhu události.
- f) Vést protokol o počtu planých poplachů, který obsahuje datum, čas, místo a stručný popis události.

Článek IV.

Povinnosti provozovatele EPS

- a) Připojení EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky. Zejména, ve smyslu ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace, čl. 421 – 438, určením osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
- b) V případech, kdy bude ústředna EPS připojena na ZDP a PCO dle článku I této smlouvy, nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou dobu poruchy dle článku III písm. b), c) a d) této smlouvy. V případě poruchy EPS provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy a přijme opatření v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek

- požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
- c) Provozovatel EPS poskytne informace související s provedením hasebnímu zásahu – schematické plány střežených prostor s vyznačením čidel, uzávěrů plynu, vody a elektrické energie, rozsah běžné pracovní doby, telefonní čísla provozovatele EPS a seznam osob určených k předávání informací v pracovní i mimopracovní době. Tyto osoby musí být seznámeny se základními funkcemi ústředny EPS provozovatele EPS (reset ústředny, vypnutí akustiky). Tyto informace jsou uvedeny v příloze ke smlouvě (Prvotní informace k zásahu), který je její součástí. Jakékoli změny v těchto údajích je provozovatel EPS povinen neprodleně nahlásit provozovateli PCO.
 - d) Provozovatel EPS musí udržovat EPS a příslušející část ZDP v provozuschopném stavu a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím planým poplachům.

Článek V.

Zkušební provoz

- a) Zahájení zkušebního provozu EPS prostřednictvím ZDP a PCO je podmíněno dokončením instalačních prací dodavatelskou a servisní firmou.
- b) O zahájení a ukončení zkušebního provozu bude sepsán písemný protokol, který podepíše obě smluvní strany. Délka zkušebního provozu byla stanovena na 30 dnů.
- c) V případě více než 5 planých poplachů během zkušebního provozu má provozovatel PCO právo po dohodě s provozovatelem EPS přerušit zkušební provoz. Opětovně zahájit zkušební provoz je možno po kontrole a odsouhlasení provozovatelem EPS a správcem ZDP.
- d) Po ukončení zkušebního provozu je zahájen běžný provoz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI.

Poplatky

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO:

- a) Platit poplatky za přijímání hlášení o požáru prováděné prostřednictvím ZDP a PCO ve smyslu čl. 54 ČSN 73 0875 a přiměřeně čl. 431 ČSN 34 2710. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Osoby pověřené zajišťováním provozu ZDP postupují podle pokynů obsažených v této smlouvě. Výše měsíčního poplatku činí 5 000,- Kč za jednu připojenou ústřednu EPS. V poplatku je zahrnut i jeden planý výjezd za kalendářní měsíc.
- b) Platit poplatky v případě výjezdů jednotek HZS kraje na základě nežádoucího hlášení stavu „POŽÁR“ (plané a technické poplasy, nedbalost pracovníků provozovatele EPS, porušení norem a předpisů, porušení interních směrnic). Výše poplatku za planý výjezd činí 5 000,- Kč.
- c) Poplatky budou hrazeny čtvrtletně, a to k 15.4., 15.7., 15.10. a k 15.1. běžného kalendářního roku podle článku VI písm. a) této smlouvy a podle počtu planých poplachů

podle článku VI písm. b) této smlouvy. Celková částka za dané období bude poukázána na účet provozovatele PCO. Splatnost poplatku je do 14-ti dnů ode dne doručení faktury.

- d) V případě nedodržení termínu splatnosti provozovatelem EPS má HZS kraje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- e) Ceny mohou být upraveny na základě zvýšených nákladů na provoz po předchozí dohodě s provozovatelem EPS.
- f) Po dobu zkušebního provozu se poplatek nestanovuje.

Článek VII.

Přístup do objektu

Provozovatel EPS umožní jednotkám HZS kraje vstup do objektu:

- a) Za účelem provedení hasebního zásahu nebo provedení kontroly objektu (po přijetí hlášení stavu „POŽÁR“) v případě nepřítomnosti personálu provozovatele EPS pomocí klíčového trezoru ovládaného EPS,
- b) Za účelem seznámení velitelů jednotek HZS kraje s ovládáním obslužného pole požární ochrany a s rozmístěním čidel EPS, a to v předem dohodnutém termínu a v přítomnosti osoby odpovědné za provoz EPS.

Článek VIII.

Spojení pro potřeby předávání informací

Zástupce provozovatele EPS pro předávání informací:



Zástupce provozovatele PCO pro předávání informací:



Alespoň jedno z výše uvedených spojení provozovatele EPS musí být dostupné nepřetržitě.

Článek IX.

Platnost smlouvy a výpovědní lhůta

- a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která počíná běžet dnem uzavření smlouvy.
- b) Platnost smlouvy je omezena na prostory střežené EPS v době podepsání smlouvy. Změna rozsahu střežených prostor musí být zanesena v písemném dodatku k této smlouvě.
- c) Případné změny smlouvy musí být zpracovány formou očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě.

d) Výpověď smlouvy:

- v případě neplnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy, může být smlouva vypovězena okamžitě,
 - smlouva může být po dohodě ukončena dnem, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou,
 - smlouva může být ukončena bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí tři měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- e) Výpověď se podává písemně.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- a) Změny a očíslované dodatky této smlouvy jsou platné, jen pokud byly sjednány písemně. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- b) Smlouva nabývá platnosti podepsáním oběma smluvními stranami.
- c) Písemnosti odesílané dle této smlouvy se považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání doporučeně na adresu sídla příslušné smluvní strany, a to včetně výpovědi smlouvy.

Počet stran:5


Přílohy: Operativní karta

Rozdělovník: 2 x provozovatel PCO
2 x provozovatel EPS

V Praze dne: 14. 1. 2012

V Brně dne: 23. 01. 2012

Provozovatel EPS:




Kaufland Česká republika v.o.s.
Danuše Pištěčková
Petr Faix
za základě plné moci

Provozovatel PCO:

Hasičský záchranný sbor JmK



Za Českou republiku
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

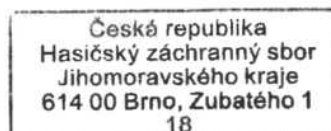

OBJEKT:	OBCHODNÍ DŮM KAUF LAND	OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA:	ulice Otakara Kubína, Boskovice	
SPOJENÍ:		STUPEŇ POPLACHU II.

Charakter objektu:

Jedná se o objekt obchodního centra s komunikacemi, zpevněnými plochami, podzemní nádrží vody pro systém SHZ, opěrnými stěnami a potřebnými inženýrskými sítěmi. Objekt obchodního domu se nachází na východním okraji města Boskovic vpravo od kruhového objezdu při příjezdu od Mladkova. Objekt obchodního centra má půdorys o maximálních rozměrech 101,44 x 46,14 m. Budova má jedno nadzemní podlaží s dvěma dvoupodlažními vestavky. V přízemí jsou samoobslužné prodejní plochy obchodního centra, pronajimatelné obchodní plochy (koncese), počítařna peněz, sociální zařízení pro zákazníky, sklady, zásobovací rampa, plynová kotelna, trafostanice, rozvodny VN a NN, náhradní zdroj, místnost pro UPS a strojovna stabilního hasicího zařízení. Ve 2. NP ve vestavcích jsou prostory kanceláří, šaten, denní místnosti a sociální zázemí pro zaměstnance, strojovna chlazení a vzduchotechniky (pro prostory nájemních jednotek).

Objekt je rozdělen do 18 požárních úseků, největší prodejní plocha včetně pronajimatelných prostor

Provozní doba prodejny PO – NE od – do hod

Maximální počet osob v objektu je 765. (1. NP 700, 2. NP 65) objekt je přístupný pro osoby tělesně postižené, jejich počet není evidován, v období vánoc apod. může být tento počet vyšší.

Konstrukční systém **nehořlavý** – nosné konstrukce tvořené montovaným železobetonovým skeletem (sloupy, vazníky) s vyzdívanými nenosnými dělicími stěnami, obvodový plášť ze sendvičových železobetonových panelů, zatepleného izolací z minerální vaty. Střešní konstrukce je tvořena železobetonovými vaznicemi. Zastřešení nosným trapézovým plechem, izolací z minerální vaty a hydroizolace z PVC folie.

Vstup do objektu:

- v pracovní době všemi vstupy –

VZ vstoupí hlavním vstupem od parkoviště na úrovni 1. NP do objektu, kde v zádveři je umístěna externí podružné informační tablo EPS, kde bude manažer SM nebo jeho zástupce řídit evakuaci a podá VZ potřebné informace

- v mimopracovní době:

1. pomocí klíče z KT, který je umístěn u hlavního vstupu od parkoviště na úrovni 1. NP vstoupit do objektu. Tento klíč je univerzální pro všechny vstupy do objektu a ostatní uzavřené prostory
2. uvnitř v chodbě u tohoto vstupu umístěno obslužné pole požární ochrany (OPPO), dále vyrážecí tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP (viz. vypínání energií) a externí podružné informační tablo EPS

Z prodejní plochy vedou 4 otočné dvoukřídlé dveře na volné prostranství a dvojce dveře z nákupní uličky. Z prostoru nájemních jednotek je možné unikat buď samostatným východem na volné prostranství nebo přes nákupní uličku a odtud pak dveřmi na volné prostranství. Únik z vestavky 2. NP je možný přes chodbu, která vede do CHÚC typu A s nuceným větráním.

Vypínání energií:

- hlavní vypínač el. energie je umístěn v rozvodně NN v jižní části objektu přístupné z prostoru příjmové rampy – viz. grafická část
- v prostoru zádveři hlavního vstupu (v případě CENTRAL STOPU i v rozvodně NN) jsou instalována dvě tlačítka – první **CENTRAL STOP** vypíná všechna elektrická zařízení s výjimkou napájení požárně bezpečnostních zařízení, druhé **TOTAL STOP** vypíná všechna elektrická zařízení v objektu, **včetně** napájení požárně bezpečnostních zařízení
- hlavní přívod plynu v plynoměrné skříni poblíž kruhového objezdu – viz. grafická část
- hlavní uzávěr vody ve vodoměrné šachtě, popř. v místnosti přípojek – viz. grafická část

Zařízení pro zásobování požární vodou:

Jako zdroj vnější i vnitřní požární vody je systém stabilního hasicího zařízení, se zásobou vody 430 m³ v podzemní nádrži. Pro zajištění potřebného množství je navrženo zvětšení kapacity nádrže o 45 m³ nevyčerpatelné zásoby – viz. grafická část

DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:

- **POZOR!** v mimopracovní době nutno použít klíč ke KLÍČOVÉMU TREZORU, kde je uložen univerzální klíč od objektu, tento je i pro zajištění přístupu na střešinu po požárním žebříku.
- **vstup do objektu hlavním vstupem z parkoviště, u vstupu zábleskový maják.**
- požární zásah je možné provádět z vnějších stran objektu.
- v technické místnosti na úrovni 2. NP je hlavní ústředna EPS.
- v objektu je instalováno stabilní hasicí zařízení (SHZ).
- v objektu je instalováno zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK) – dvě kouřové sekce.
- v objektu je instalován náhradní zdroj el. energie Dieselagregát a UPS.

→ pokračování z předchozí strany

Elektrické požární signalizace (EPS) – Ve všech prostorech, kromě prostorů bez požárního rizika, jsou umístěny adresné opticko kouřové, tepelné a tlačítkové hlásiče požáru. Na únikových plochách jsou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení poplachu. Ústředna **Elektrické požární signalizace (EPS)** umístěna v technické místnosti v úrovni 2. NP. Dále je u hlavního vstupu do 1. NP vedle OPPO a na informacích instalováno externí podružné informační tablo EPS.

Ústředna EPS pracuje ve dvou režimech „DEN“ a „NOC“:

1. den: čas t_1 (1 minuta) – úsekový poplach
čas t_2 (3 minuty) – všeobecný poplach – provádí dálkový přenos dat (požár, porucha) na PCO

systemem EPS jsou ovládány:

- a) **otevření** automatických dveří – režim DEN i NOC,
- b) **otevření** dveří na prodejní ploše – pouze režim DEN,
- c) **uzavření** požárních dveří, dveře z prodejny do skladu,
- d) **uzavření** požárních dveří, dveře ze skladu na rampu,
- e) **odblokování** branky u informací,
- f) **aktivace** 1/3 osvětlení, nouzové osvětlení v rozvaděči nn,
- g) **vyhlášení** evakuace (aktivace nouzového zvukového systému),
- h) **vypnutí** provozní vzduchotechniky,
- i) **uzavření** požárních klapek pro VZT v 1.NP, 2.NP
- j) **aktivace** zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ sekce 1
- k) **aktivace** zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ sekce 2
- l) **aktivace** zařízení dálkového přenosu (ZDP)
- m) **aktivace** přetlakového větrání CHÚC A + chodba
- n) **ovládání uzavření** BAP (bezpečnostní uzávěr plynu)
- o) **uvolnění** dvířek KTPO
- p) **uzavření** podávacího okénka v místnosti sčítání peněz
- q) Přenos stavu POŽÁR do ústředny EZS
- r) Přenos stavu ÚNIK PLYNU v kotelně do MaR 2
- s) Přenos stavu ÚNIK PLYNU v kotelně do R nn v rozvodně NN – aktivace ventilátoru pro odvětrání kotelny
- t) **Spouštění** vodní clony mezi skladem a chladicí boxy – k aktivaci je na základě dvou hlásičové závislosti. V případě požáru v pož. úseku prodejní plochy nebo skladu zboží musí EPS spustit vodní clonu.

V případě signálu od tlačítkových hlásičů je vyhlásován současně úsekový i všeobecný poplach

Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) nucené, pomocí jednotlivých ventilátorů osazených ve střešním plášti rozdělenými do dvou kouřových sekcí, uzávěry a okny pro přívod vzduchu, spouští se od signálu EPS při všeobecném poplachu, tlačítkovým hlásičem v příslušném požárním úseku. Pro manuální spuštění jsou na informacích instalována dvě tlačítka MASTER (jedno pro každou kouřovou sekci)

Zařízení dálkového přenosu- je instalováno

Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par- v prostoru kotelny

Požární klapky (30°) na potrubí vzduchotechniky- viz. grafická část

Nouzové osvětlení – protipanikové, funkce po dobu 60', instalováno ve všech prostorách


Přetlakové větrání chráněné únikové cesty (CHÚC) ve 2. NP

ZNALOSTI O OBJEKTU MÁ:

Vedoucí obchodního domu:

telefon

Zpracoval: R. Sigmund TPO č.o. - Z -TPO - 102/2001	Datum: 1/2012
Schválil:	Datum:
	Podpis:

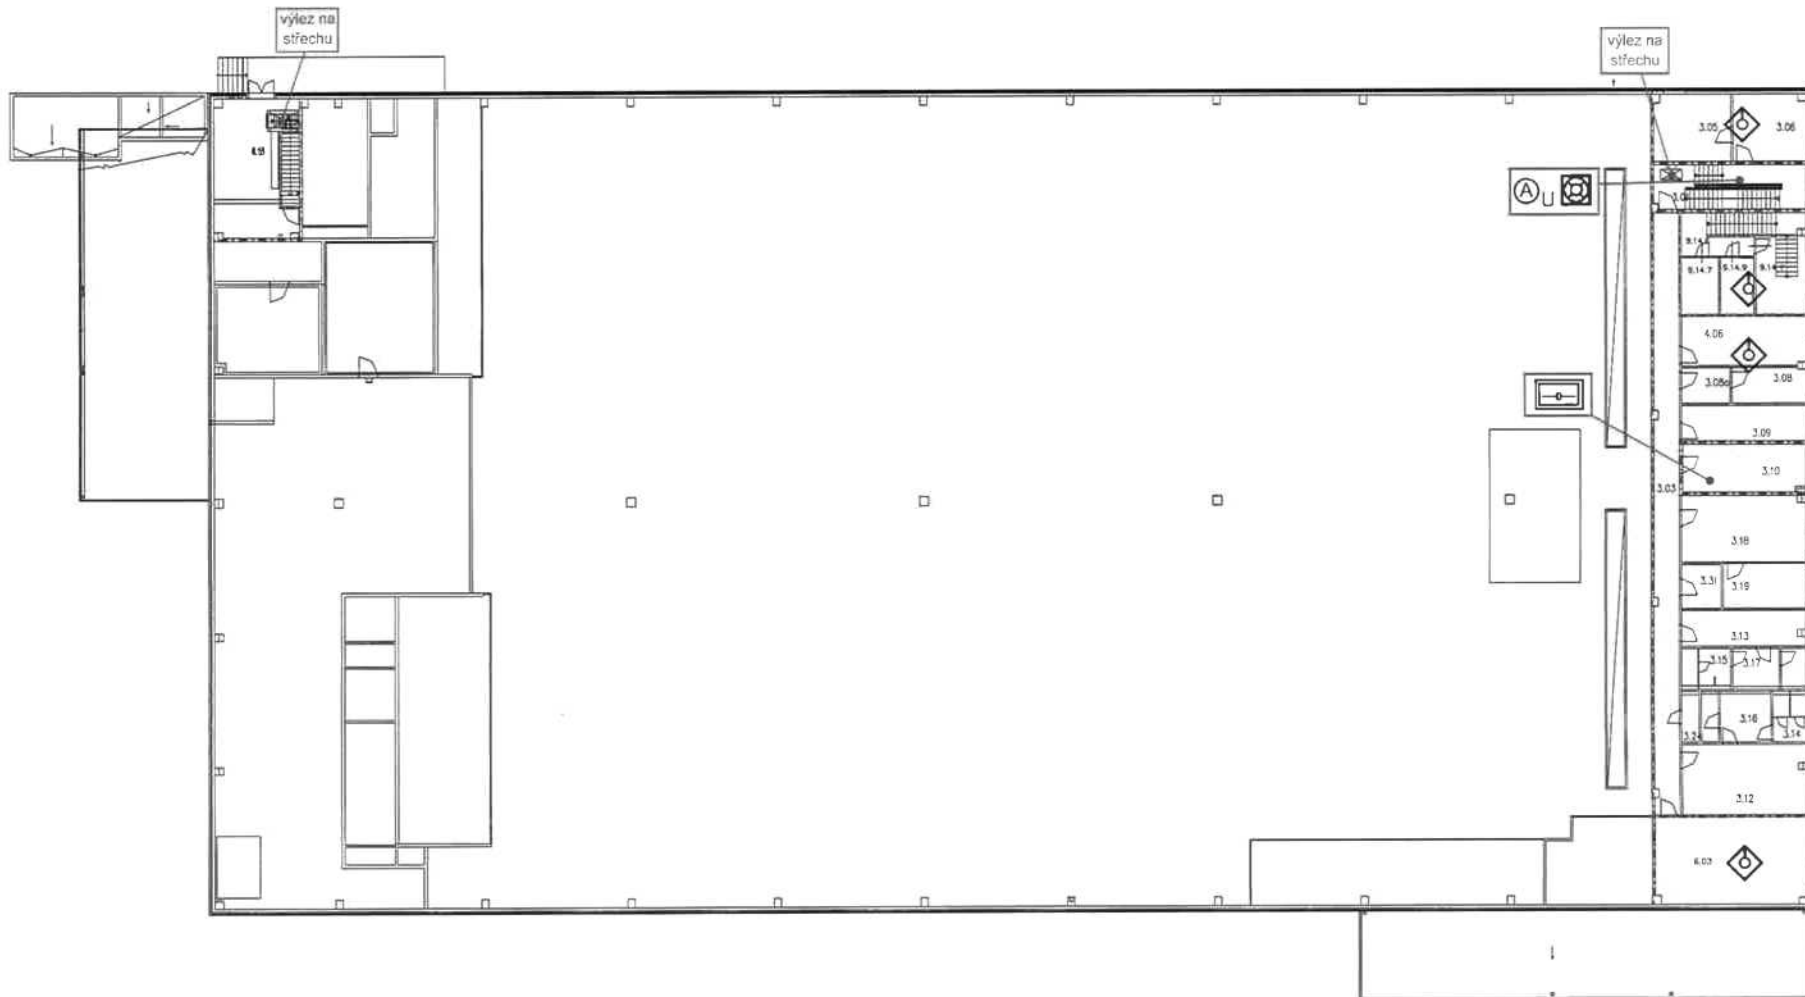


LEGENDA MÍSTNOSTI 2.NP


ČK	ODĚL MÍSTNOSTI
3.01	NOVA PRACOVNA - SKLAD
3.02	NOVA - KODAL
3.03	ANALYZA KVALITY VEKVA
3.04	ANALYZA KVALITY
3.10	SKLAD VEKVA
3.12	SKLAD ZEMČANNO - SKP
3.13	SKLAD ZEMČANNO - K2
3.14	K2 ZEMČANNO - SKP
3.15	K2 ZEMČANNO - K2
3.16	OPAKOVANÉ ZEMČANNO - SKP
3.17	OPAKOVANÉ ZEMČANNO - K2
3.18	SKLAD VEKVA - K2
3.19	SKLAD VEKVA - K2
3.24	SKLAD VEKVA
2.00	VEKVA KVALITA
3.31	PRVY
3.08	SKLAD VEKVA
3.09	SKLAD VEKVA
3.10	SKLAD VEKVA
3.05	SKLAD VEKVA
3.18	SKLAD VEKVA
3.31	SKLAD VEKVA
3.13	SKLAD VEKVA
3.15	SKLAD VEKVA
3.17	SKLAD VEKVA
3.14	SKLAD VEKVA
3.12	SKLAD VEKVA
6.03	SKLAD VEKVA

LEGENDA MÍSTNOSTI KONCESE

ČK	ODĚL MÍSTNOSTI
8.14.1	SKLAD VEKVA - SKLAD VEKVA
8.14.2	SKLAD VEKVA - SKLAD VEKVA
8.14.3	SKLAD VEKVA - SKLAD VEKVA
8.14.4	SKLAD VEKVA - SKLAD VEKVA



Měřítko: 1:400	Název: Kaufland Česká republika v.o.s. Provozovna Boskovice, Púdorys 2.NP
Schválil:	Změny
	Dne
	Provedl-podpis

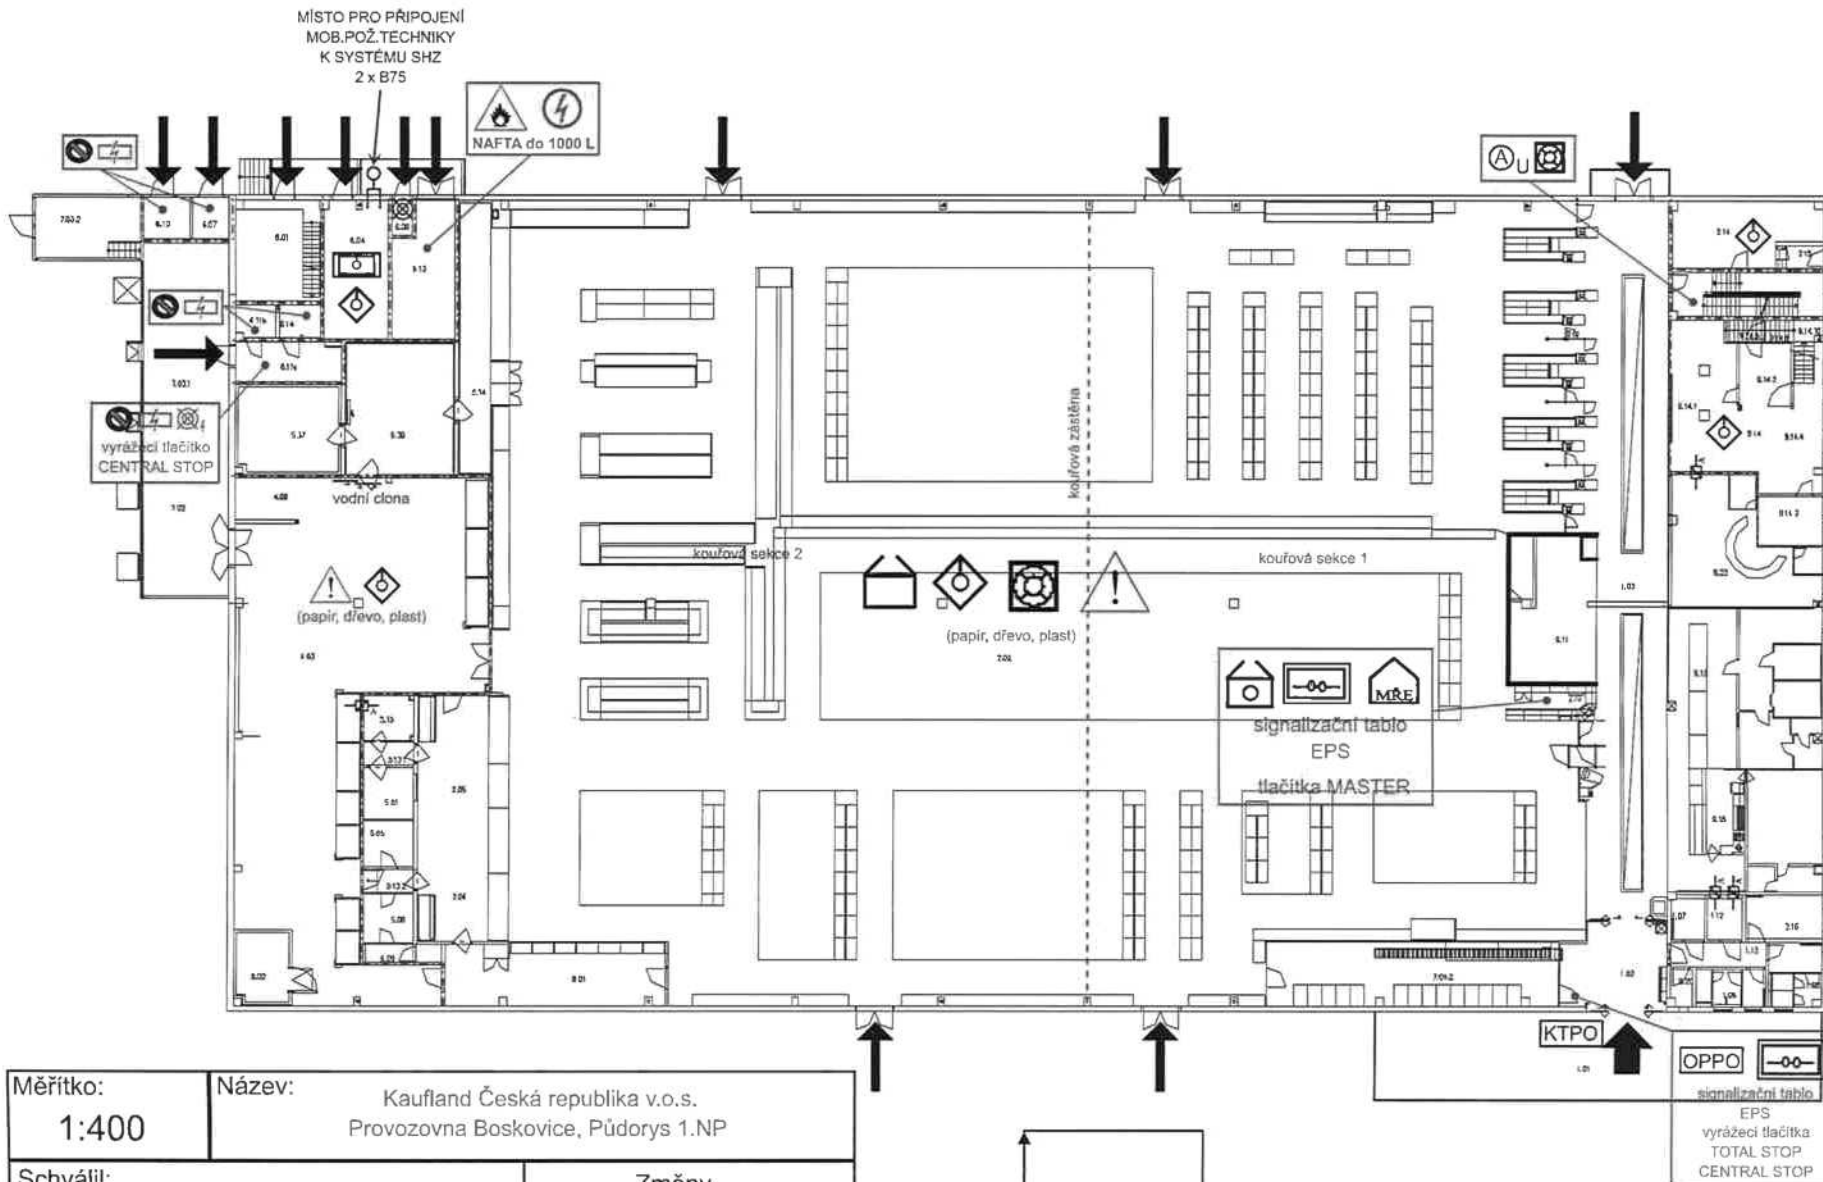


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP



Číslo	Název místnosti
1.01	PROSTOR KLADNÝ
1.02	TOILET
1.03	TOILET ŽENY
1.04	TOILET MUŽI
1.05	TOILET - VE 2. PRÁVNĚ, 2. NP
1.06	TOILET - VE 3. PRÁVNĚ, 3. NP
1.07	TOILET - VE 4. PRÁVNĚ, 4. NP
1.08	TOILET - VE 5. PRÁVNĚ, 5. NP
1.09	TOILET - VE 6. PRÁVNĚ, 6. NP
1.10	TOILET - VE 7. PRÁVNĚ, 7. NP
1.11	TOILET - VE 8. PRÁVNĚ, 8. NP
1.12	TOILET - VE 9. PRÁVNĚ, 9. NP
1.13	TOILET - VE 10. PRÁVNĚ, 10. NP
1.14	TOILET - VE 11. PRÁVNĚ, 11. NP
1.15	TOILET - VE 12. PRÁVNĚ, 12. NP
1.16	TOILET - VE 13. PRÁVNĚ, 13. NP
1.17	TOILET - VE 14. PRÁVNĚ, 14. NP
1.18	TOILET - VE 15. PRÁVNĚ, 15. NP
1.19	TOILET - VE 16. PRÁVNĚ, 16. NP
1.20	TOILET - VE 17. PRÁVNĚ, 17. NP
1.21	TOILET - VE 18. PRÁVNĚ, 18. NP
1.22	TOILET - VE 19. PRÁVNĚ, 19. NP
1.23	TOILET - VE 20. PRÁVNĚ, 20. NP
1.24	TOILET - VE 21. PRÁVNĚ, 21. NP
1.25	TOILET - VE 22. PRÁVNĚ, 22. NP
1.26	TOILET - VE 23. PRÁVNĚ, 23. NP
1.27	TOILET - VE 24. PRÁVNĚ, 24. NP
1.28	TOILET - VE 25. PRÁVNĚ, 25. NP
1.29	TOILET - VE 26. PRÁVNĚ, 26. NP
1.30	TOILET - VE 27. PRÁVNĚ, 27. NP
1.31	TOILET - VE 28. PRÁVNĚ, 28. NP
1.32	TOILET - VE 29. PRÁVNĚ, 29. NP
1.33	TOILET - VE 30. PRÁVNĚ, 30. NP
1.34	TOILET - VE 31. PRÁVNĚ, 31. NP
1.35	TOILET - VE 32. PRÁVNĚ, 32. NP
1.36	TOILET - VE 33. PRÁVNĚ, 33. NP
1.37	TOILET - VE 34. PRÁVNĚ, 34. NP
1.38	TOILET - VE 35. PRÁVNĚ, 35. NP
1.39	TOILET - VE 36. PRÁVNĚ, 36. NP
1.40	TOILET - VE 37. PRÁVNĚ, 37. NP
1.41	TOILET - VE 38. PRÁVNĚ, 38. NP
1.42	TOILET - VE 39. PRÁVNĚ, 39. NP
1.43	TOILET - VE 40. PRÁVNĚ, 40. NP
1.44	TOILET - VE 41. PRÁVNĚ, 41. NP
1.45	TOILET - VE 42. PRÁVNĚ, 42. NP
1.46	TOILET - VE 43. PRÁVNĚ, 43. NP
1.47	TOILET - VE 44. PRÁVNĚ, 44. NP
1.48	TOILET - VE 45. PRÁVNĚ, 45. NP
1.49	TOILET - VE 46. PRÁVNĚ, 46. NP
1.50	TOILET - VE 47. PRÁVNĚ, 47. NP
1.51	TOILET - VE 48. PRÁVNĚ, 48. NP
1.52	TOILET - VE 49. PRÁVNĚ, 49. NP
1.53	TOILET - VE 50. PRÁVNĚ, 50. NP
1.54	TOILET - VE 51. PRÁVNĚ, 51. NP
1.55	TOILET - VE 52. PRÁVNĚ, 52. NP
1.56	TOILET - VE 53. PRÁVNĚ, 53. NP
1.57	TOILET - VE 54. PRÁVNĚ, 54. NP
1.58	TOILET - VE 55. PRÁVNĚ, 55. NP
1.59	TOILET - VE 56. PRÁVNĚ, 56. NP
1.60	TOILET - VE 57. PRÁVNĚ, 57. NP
1.61	TOILET - VE 58. PRÁVNĚ, 58. NP
1.62	TOILET - VE 59. PRÁVNĚ, 59. NP
1.63	TOILET - VE 60. PRÁVNĚ, 60. NP
1.64	TOILET - VE 61. PRÁVNĚ, 61. NP
1.65	TOILET - VE 62. PRÁVNĚ, 62. NP
1.66	TOILET - VE 63. PRÁVNĚ, 63. NP
1.67	TOILET - VE 64. PRÁVNĚ, 64. NP
1.68	TOILET - VE 65. PRÁVNĚ, 65. NP
1.69	TOILET - VE 66. PRÁVNĚ, 66. NP
1.70	TOILET - VE 67. PRÁVNĚ, 67. NP
1.71	TOILET - VE 68. PRÁVNĚ, 68. NP
1.72	TOILET - VE 69. PRÁVNĚ, 69. NP
1.73	TOILET - VE 70. PRÁVNĚ, 70. NP
1.74	TOILET - VE 71. PRÁVNĚ, 71. NP
1.75	TOILET - VE 72. PRÁVNĚ, 72. NP
1.76	TOILET - VE 73. PRÁVNĚ, 73. NP
1.77	TOILET - VE 74. PRÁVNĚ, 74. NP
1.78	TOILET - VE 75. PRÁVNĚ, 75. NP
1.79	TOILET - VE 76. PRÁVNĚ, 76. NP
1.80	TOILET - VE 77. PRÁVNĚ, 77. NP
1.81	TOILET - VE 78. PRÁVNĚ, 78. NP
1.82	TOILET - VE 79. PRÁVNĚ, 79. NP
1.83	TOILET - VE 80. PRÁVNĚ, 80. NP
1.84	TOILET - VE 81. PRÁVNĚ, 81. NP
1.85	TOILET - VE 82. PRÁVNĚ, 82. NP
1.86	TOILET - VE 83. PRÁVNĚ, 83. NP
1.87	TOILET - VE 84. PRÁVNĚ, 84. NP
1.88	TOILET - VE 85. PRÁVNĚ, 85. NP
1.89	TOILET - VE 86. PRÁVNĚ, 86. NP
1.90	TOILET - VE 87. PRÁVNĚ, 87. NP
1.91	TOILET - VE 88. PRÁVNĚ, 88. NP
1.92	TOILET - VE 89. PRÁVNĚ, 89. NP
1.93	TOILET - VE 90. PRÁVNĚ, 90. NP
1.94	TOILET - VE 91. PRÁVNĚ, 91. NP
1.95	TOILET - VE 92. PRÁVNĚ, 92. NP
1.96	TOILET - VE 93. PRÁVNĚ, 93. NP
1.97	TOILET - VE 94. PRÁVNĚ, 94. NP
1.98	TOILET - VE 95. PRÁVNĚ, 95. NP
1.99	TOILET - VE 96. PRÁVNĚ, 96. NP
1.100	TOILET - VE 97. PRÁVNĚ, 97. NP
1.101	TOILET - VE 98. PRÁVNĚ, 98. NP
1.102	TOILET - VE 99. PRÁVNĚ, 99. NP
1.103	TOILET - VE 100. PRÁVNĚ, 100. NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ KONCESE

Číslo	Název místnosti
1.201	PROSTOR KLADNÝ
1.202	TOILET
1.203	TOILET ŽENY
1.204	TOILET MUŽI
1.205	TOILET - VE 2. PRÁVNĚ, 2. NP
1.206	TOILET - VE 3. PRÁVNĚ, 3. NP
1.207	TOILET - VE 4. PRÁVNĚ, 4. NP
1.208	TOILET - VE 5. PRÁVNĚ, 5. NP
1.209	TOILET - VE 6. PRÁVNĚ, 6. NP
1.210	TOILET - VE 7. PRÁVNĚ, 7. NP
1.211	TOILET - VE 8. PRÁVNĚ, 8. NP
1.212	TOILET - VE 9. PRÁVNĚ, 9. NP
1.213	TOILET - VE 10. PRÁVNĚ, 10. NP
1.214	TOILET - VE 11. PRÁVNĚ, 11. NP
1.215	TOILET - VE 12. PRÁVNĚ, 12. NP
1.216	TOILET - VE 13. PRÁVNĚ, 13. NP
1.217	TOILET - VE 14. PRÁVNĚ, 14. NP
1.218	TOILET - VE 15. PRÁVNĚ, 15. NP
1.219	TOILET - VE 16. PRÁVNĚ, 16. NP
1.220	TOILET - VE 17. PRÁVNĚ, 17. NP
1.221	TOILET - VE 18. PRÁVNĚ, 18. NP
1.222	TOILET - VE 19. PRÁVNĚ, 19. NP
1.223	TOILET - VE 20. PRÁVNĚ, 20. NP
1.224	TOILET - VE 21. PRÁVNĚ, 21. NP
1.225	TOILET - VE 22. PRÁVNĚ, 22. NP
1.226	TOILET - VE 23. PRÁVNĚ, 23. NP
1.227	TOILET - VE 24. PRÁVNĚ, 24. NP
1.228	TOILET - VE 25. PRÁVNĚ, 25. NP
1.229	TOILET - VE 26. PRÁVNĚ, 26. NP
1.230	TOILET - VE 27. PRÁVNĚ, 27. NP
1.231	TOILET - VE 28. PRÁVNĚ, 28. NP
1.232	TOILET - VE 29. PRÁVNĚ, 29. NP
1.233	TOILET - VE 30. PRÁVNĚ, 30. NP
1.234	TOILET - VE 31. PRÁVNĚ, 31. NP
1.235	TOILET - VE 32. PRÁVNĚ, 32. NP
1.236	TOILET - VE 33. PRÁVNĚ, 33. NP
1.237	TOILET - VE 34. PRÁVNĚ, 34. NP
1.238	TOILET - VE 35. PRÁVNĚ, 35. NP
1.239	TOILET - VE 36. PRÁVNĚ, 36. NP
1.240	TOILET - VE 37. PRÁVNĚ, 37. NP
1.241	TOILET - VE 38. PRÁVNĚ, 38. NP
1.242	TOILET - VE 39. PRÁVNĚ, 39. NP
1.243	TOILET - VE 40. PRÁVNĚ, 40. NP
1.244	TOILET - VE 41. PRÁVNĚ, 41. NP
1.245	TOILET - VE 42. PRÁVNĚ, 42. NP
1.246	TOILET - VE 43. PRÁVNĚ, 43. NP
1.247	TOILET - VE 44. PRÁVNĚ, 44. NP
1.248	TOILET - VE 45. PRÁVNĚ, 45. NP
1.249	TOILET - VE 46. PRÁVNĚ, 46. NP
1.250	TOILET - VE 47. PRÁVNĚ, 47. NP
1.251	TOILET - VE 48. PRÁVNĚ, 48. NP
1.252	TOILET - VE 49. PRÁVNĚ, 49. NP
1.253	TOILET - VE 50. PRÁVNĚ, 50. NP
1.254	TOILET - VE 51. PRÁVNĚ, 51. NP
1.255	TOILET - VE 52. PRÁVNĚ, 52. NP
1.256	TOILET - VE 53. PRÁVNĚ, 53. NP
1.257	TOILET - VE 54. PRÁVNĚ, 54. NP
1.258	TOILET - VE 55. PRÁVNĚ, 55. NP
1.259	TOILET - VE 56. PRÁVNĚ, 56. NP
1.260	TOILET - VE 57. PRÁVNĚ, 57. NP
1.261	TOILET - VE 58. PRÁVNĚ, 58. NP
1.262	TOILET - VE 59. PRÁVNĚ, 59. NP
1.263	TOILET - VE 60. PRÁVNĚ, 60. NP
1.264	TOILET - VE 61. PRÁVNĚ, 61. NP
1.265	TOILET - VE 62. PRÁVNĚ, 62. NP
1.266	TOILET - VE 63. PRÁVNĚ, 63. NP
1.267	TOILET - VE 64. PRÁVNĚ, 64. NP
1.268	TOILET - VE 65. PRÁVNĚ, 65. NP
1.269	TOILET - VE 66. PRÁVNĚ, 66. NP
1.270	TOILET - VE 67. PRÁVNĚ, 67. NP
1.271	TOILET - VE 68. PRÁVNĚ, 68. NP
1.272	TOILET - VE 69. PRÁVNĚ, 69. NP
1.273	TOILET - VE 70. PRÁVNĚ, 70. NP
1.274	TOILET - VE 71. PRÁVNĚ, 71. NP
1.275	TOILET - VE 72. PRÁVNĚ, 72. NP
1.276	TOILET - VE 73. PRÁVNĚ, 73. NP
1.277	TOILET - VE 74. PRÁVNĚ, 74. NP
1.278	TOILET - VE 75. PRÁVNĚ, 75. NP
1.279	TOILET - VE 76. PRÁVNĚ, 76. NP
1.280	TOILET - VE 77. PRÁVNĚ, 77. NP
1.281	TOILET - VE 78. PRÁVNĚ, 78. NP
1.282	TOILET - VE 79. PRÁVNĚ, 79. NP
1.283	TOILET - VE 80. PRÁVNĚ, 80. NP
1.284	TOILET - VE 81. PRÁVNĚ, 81. NP
1.285	TOILET - VE 82. PRÁVNĚ, 82. NP
1.286	TOILET - VE 83. PRÁVNĚ, 83. NP
1.287	TOILET - VE 84. PRÁVNĚ, 84. NP
1.288	TOILET - VE 85. PRÁVNĚ, 85. NP
1.289	TOILET - VE 86. PRÁVNĚ, 86. NP
1.290	TOILET - VE 87. PRÁVNĚ, 87. NP
1.291	TOILET - VE 88. PRÁVNĚ, 88. NP
1.292	TOILET - VE 89. PRÁVNĚ, 89. NP
1.293	TOILET - VE 90. PRÁVNĚ, 90. NP
1.294	TOILET - VE 91. PRÁVNĚ, 91. NP
1.295	TOILET - VE 92. PRÁVNĚ, 92. NP
1.296	TOILET - VE 93. PRÁVNĚ, 93. NP
1.297	TOILET - VE 94. PRÁVNĚ, 94. NP
1.298	TOILET - VE 95. PRÁVNĚ, 95. NP
1.299	TOILET - VE 96. PRÁVNĚ, 96. NP
1.300	TOILET - VE 97. PRÁVNĚ, 97. NP
1.301	TOILET - VE 98. PRÁVNĚ, 98. NP
1.302	TOILET - VE 99. PRÁVNĚ, 99. NP
1.303	TOILET - VE 100. PRÁVNĚ, 100. NP

Měřítko: 1:400	Název: Kaufland Česká republika v.o.s. Provozovna Boskovice, Púdorys 1.NP	
Schválil:	Změny	
	Dne	Provedl-podpis



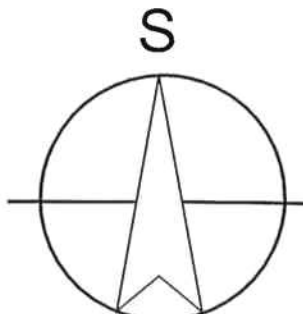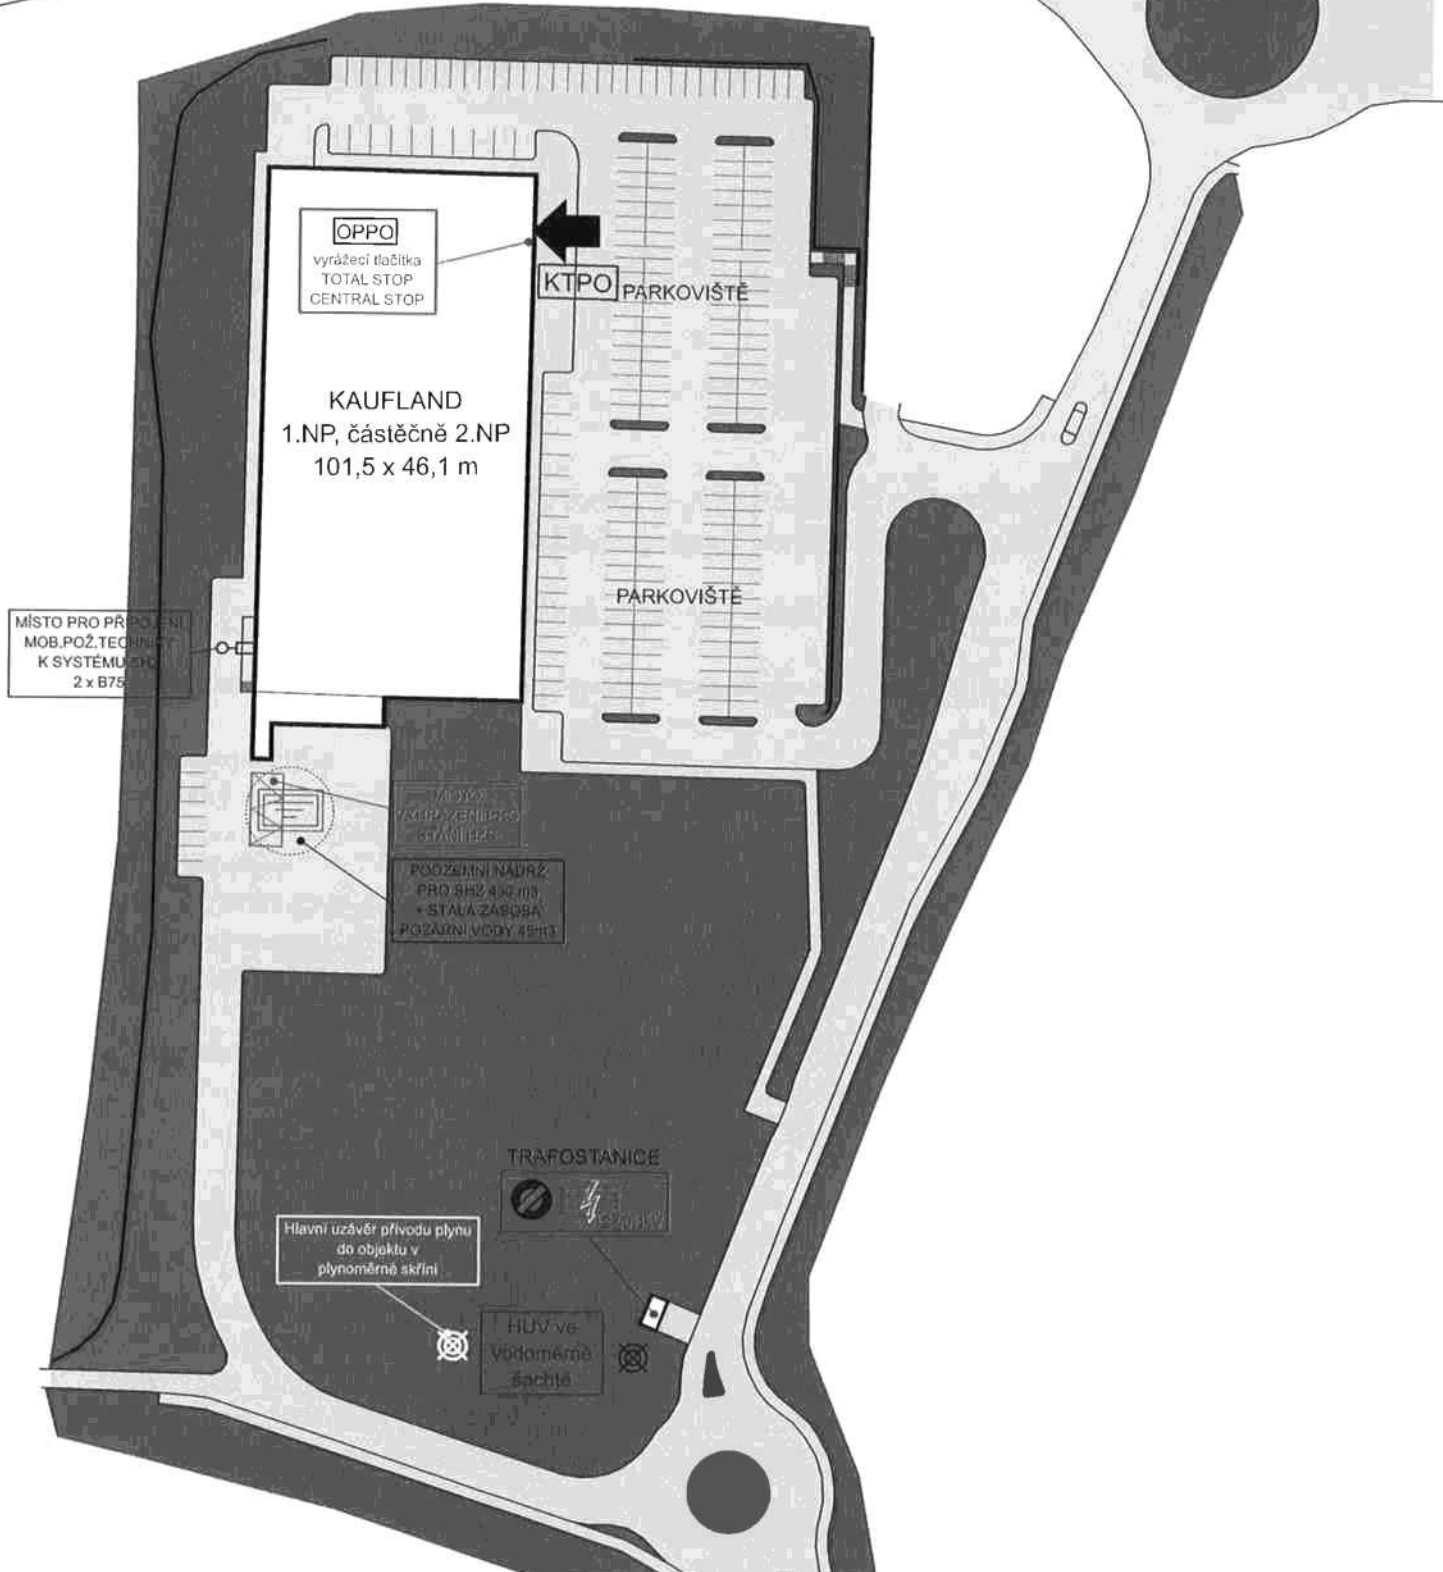

Měřítko: 1:1250	Název: Kaufland Česká republika v.o.s. Provozovna Boskovice, Situace	
Schválil:	Změny	
	Dne	Provedl-podpis