


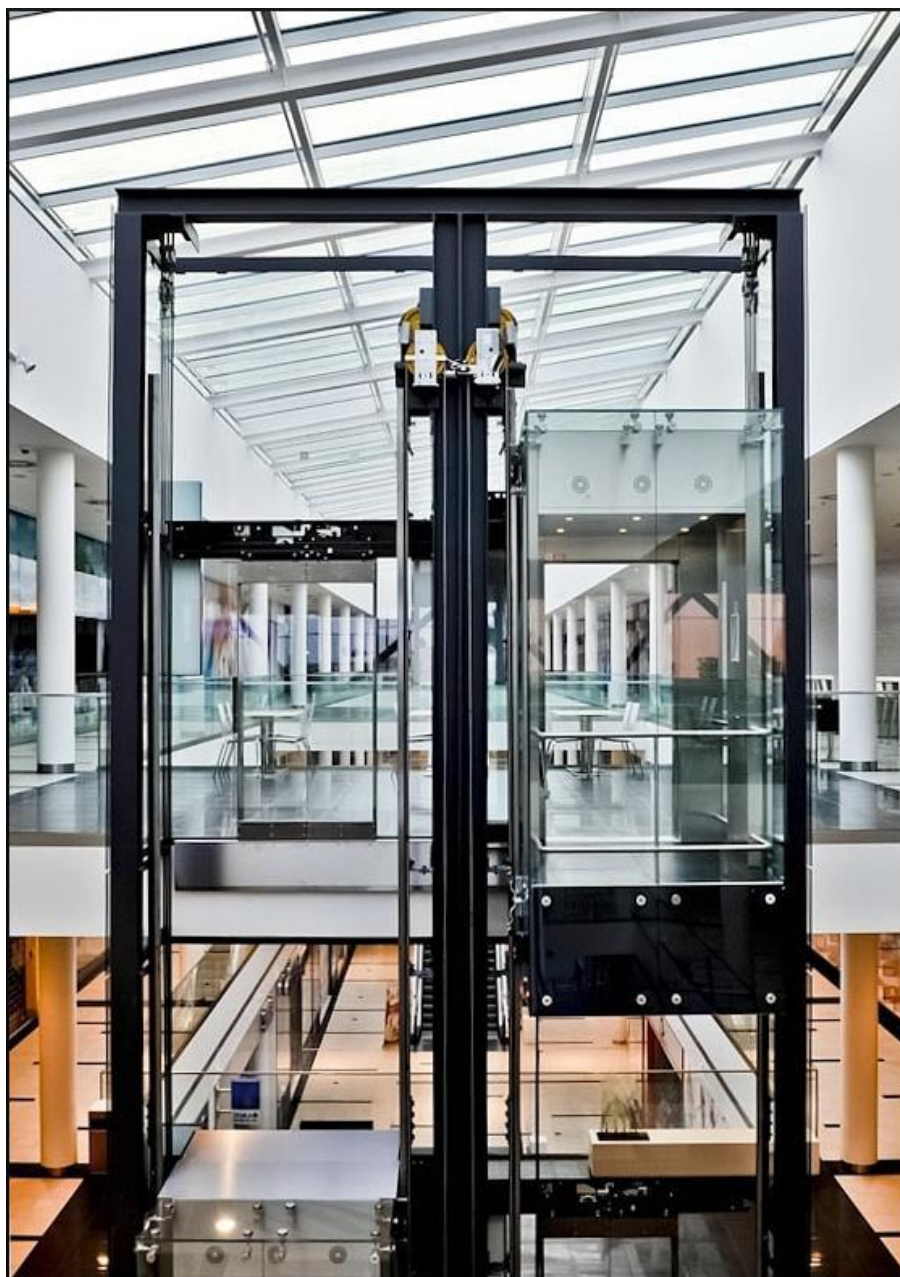

MSV[®] Liberec, s.r.o.

S NÁMI DO VYŠŠÍCH PATER!

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 01 Slaný

Projekt: MODERNIZACE VÝTAHU OBJEKTU B V AREÁLU NEMOCNICE SLANÝ

Vyřizuje: Karel Jeřábek
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

Nabídka číslo: N 216-0514/L 1-2

Ze dne: 12.10.2016



AUTORIZOVANÁ SERVISNÍ FIRMA CERTIFIKOVANÁ HK ČR

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za Vaši poptávku rekonstrukci výtahu pro akci „**NEMOCNICE SLANÝ – PAVILON B**“ dovolujeme si Vám předložit naši nabídku řešení výtahu. Naše řešení je připraveno přímo na míru Vaší budově a Vaším požadavkům. Technický popis výtahu je součástí této nabídky.

Dotazy týkající se navrženého řešení Vám rád zodpoví náš obchodní zástupce Karel Jeřábek, který je Vám plně k dispozici na uvedeném telefonním čísle, popřípadě osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

MSV Liberec, s.r.o. je ryze českou firmou s dlouholetou tradicí, která se díky naprosté profesionalitě a špičkové kvalitě svých výrobků a služeb neustále dynamicky rozvíjí. Rádi bychom Vás také informovali, že veškeré nenakupované díly jsou vyráběny v našem libereckém sídle, nemusíte mít tedy obavu, že při případné výměně komponentů nebudou tyto díly na trhu dostupné.

Věříme, že Vám naše nabídka bude vyhovovat. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Karel Jeřábek
vedoucí obchodního úseku
oblast Praha

MSV LIBEREC, s.r.o.
středisko Praha
U Továren 999/31
102 00 PRAHA 10
Česká republika



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Parametry instalovaného výtahu – PRAVÝ VÝTAH

Typ:	osobní lůžkový evakuační MODY 1650
Pohon:	trakční lanový – asynchronní převodový s frekvenčním měničem nosné prostředky ocelová lana
Nosnost:	1650 kg (22 osob)
Dopravní rychlost:	0,5 m/s
Zdvih:	15 880 mm
Počet stanic / nástupišť:	5 / 5
Počet jízd za hodinu:	120
Příkon:	7,5 kW
Provedení výtahu:	- osobní lůžkový evakuační výtah s automatickými dveřmi s vybavením dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb - výtah splňuje normu ČSN-EN 81 - 1+A3 a normy související - výtah splňuje Nařízení vlády č. 27/003 Sb.
Elektrická soustava:	3 x 230 / 400V - 50 Hz
Napájecí soustava:	3 NPE 50 Hz 400V / TN-S

Šachta - stávající

Rozměr šachty vnitřní š x h:	2 390 x 2 690 mm
Hloubka šachetní prohlubně:	1 480 mm
Výška nad posledním podlažím:	3 370 mm
Provedení šachty:	zděná stávající
Prostředí:	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Strojovna - stávající

Umístění:	nad šachtou stávající společná pro oba výtahy – strojovna oddělena od vedlejšího výtahu SDK příčkou a dveřmi
Prostředí:	teplota ve strojovně v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Kabina STANDARD

Průchozí:	neprůchozí
Rozměr kabiny š x h x v:	1 600 x 2 300 x 2 150 mm
Stěny:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard
Čelní stěna:	dělené panely lakované práškovou barvou RAL standard s vestavěnou celoplošnou fotozávorou
Strop:	lakovaný práškovou barvou RAL 9010 - pure white
Osvětlení:	zapuštěné bodové technologie LED, zabezpečení proti krádeži
Podlaha:	Altro standard – protiskluzová podlahová krytina
Tlačítkový ovladač:	panel ve sloupu nerez brus K 240
Madlo:	nerezové kruhové na zadní a boční stěně
Zrcadlo:	čiré na ½ zadní stěny
Doplňky:	okopová lišta – nerez K 240 dřevěná sedačka dřevěné ochranné lišty na zadní a bočních stěnách kabiny šíře 150 mm v jedné výšce dle požadavku

Kabinové dveře

Typ:	automatické teleskopické dvoudílné (řízení VVVF4)
Světlý rozměr dveří š x v:	1 100 x 2 100 mm
Provedení křidel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil

Šachetní dveře

Typ:	automatické teleskopické dvoudílné
Světlý rozměr dveří š x v:	1 100 x 2 100 mm
Provedení křídel:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení rámu:	lakované práškovou barvou RAL standard
Provedení prahu:	standardní hliníkový profil
Požární odolnost:	EW 30 D1

Řízení a elektrovýbava

Druh řízení:	mikroprocesorové tlačítkové, sběr dolů
Řízení pohonu výtahu:	mikroprocesorové frekvenční řízení
Elektrovýbava:	vážící zařízení proti přetížení kabiny revizní jízda, STOP tlačítko na střeše kabiny STOP tlačítko v prohlubni šachty osvětlení šachty frekvenční řízení VVVF pohonu kabinových dveří tepelná ochrana výtahového stroje a řídicího systému elektroinstalace v bezhalogenovém provedení na základě signálu z EPS výtah sjede do výchozí stanice a zůstane stát s otevřenými dveřmi (EPS zajistí objednatel) ve vlečných kabelech příprava pro instalaci RFD čtečky (kabel 4x2x0,5)

Ovladače a ukazatele v kabině:	logo výrobce provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na panelu ovládání Braillovo písmem ukazatel polohy a směru jízdy nouzové osvětlení tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu tlačítko znovuootevření dveří s funkcí blokace otevřených dveří „nakládka“ tlačítko zavření dveří indikace přetížení (světelná a zvuková) intercom přes GSM s automatickou volbou telefonních čísel klíčkový ovladač pro evakuační funkce + 5 ks klíčků klíčkový ovladač přednostní jízdy + 5 ks klíčků akustické hlášení stanic
---------------------------------------	---

Ovladače a ukazatele ve stanicích:	provedení antivandal nerez tlačítka volby stanic s indikací záznamu označení stanic na ovladači ovládání Braillovo písmem ve všech stanicích ukazatel polohy a směru jízdy ve výchozí stanici klíčkový ovladač pro evakuační funkce
---	---

Umístění venkovních ovladačů:	ve zdivu
--------------------------------------	----------

Rozsah stavebních prací

Pro výměnu výtahu je nutno zajistit stavební úpravy ve strojovně a šachtě. V cenové nabídce je zahrnuto provedení následujících stavebních úprav:

1. vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni šachty, bezprašný nátěr dna šachty
2. vybourání původních šachetních dveří, usazení a začištění nových
3. zajištění dveřního otvoru po vybourání dveří proti pádu
4. oprava čelní stěny šachty po usazení dveří, oprava omítek a vybělení šachty v těchto místech max. do 50 cm
5. opravu podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří v max. rozsahu do 30 cm v provedení dle původní podlahové krytiny, popřípadě jí podobného dostupného materiálu v době realizace. Oprava podlahové krytiny v provedení dle přání zákazníka za příplatek.
6. vybourání betonového fundamentu / roštu pod výtahovým strojem ve strojovně + začištění
7. vybělení stropu a stěn strojovny
8. bezprašný nátěr podlahy strojovny
9. zazdění původních průstupů mezi strojovnou a šachtou
10. odvoz a ekologickou likvidaci vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu
11. oddělení evakuačního výtahu od vedlejšího výtahu – příčka SDK + dveře EW30
12. vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací


Při rekonstrukci výtahu dojde k výměně a dodání následujících komponent:

- ✓ konzole a pevná vodítka protiváhy
- ✓ konzole a pevná vodítka kabiny
- ✓ výtahový stroj
- ✓ odpružený rám výtahového stroje
- ✓ elektroinstalace šachty a strojovny
- ✓ GSM modul pro komunikaci z kabiny výtahu vč. SIM karty
- ✓ uzamykatelný hlavní vypínač
- ✓ omezovač rychlosti
- ✓ pryžové nárazníky
- ✓ výtahový rozvaděč s frekvenčním měničem
- ✓ žebřík do prohlubně
- ✓ kabina výtahu v provedení STANDARD
- ✓ protiskluzová podlahová krytina v kabině
- ✓ zrcadlo a madlo v kabině
- ✓ bodové LED osvětlení v kabině
- ✓ rám kabiny s obousměrným zachycovacím ústrojím
- ✓ revizní jízda na kabině
- ✓ rám protiváhy
- ✓ nosné prostředky ploché pásy
- ✓ osvětlení šachty
- ✓ automatické kabinové dveře
- ✓ ovládací panel v kabině provedení nerez
- ✓ automatické šachetní dveře
- ✓ přivolávače ve stanicích v provedení nerez
- ✓ kompletní technická dokumentace výtahu

Poznámky k technické specifikaci:

1. Upozornění: Umístění šachty a strojovny výtahu v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi musí být řešeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby. Výtahová šachta nesmí bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi a strojovna výtahu musí být řešena tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§ 39). Z tohoto důvodu u nabízeného zařízení není uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. U nabízeného zařízení jsou tyto špičkové hodnoty: max. 66 db – měřeno 1 m od stroje lanového výtahu alt. 73 db – měřeno 1 m od hydraulického agregátu, 45 db – měřeno v jedoucí kabině, 50 db – měřeno 1 m od šachetních dveří.
2. Dorozumívací zařízení Intercom má styčný bod v rozvaděči výtahu.
3. Uvedené rozměry kabin jsou konstrukční, skutečné rozměry mohou být nižší, podle skutečného provedení stavby. Rozměry kabiny v nabídce vycházejí z orientačního měření, které je pro potřebu nabídky provedeno náhodně v jednom patře, ev. rozměr vychází z údajů poskytnutých zákazníkem. Rozměry jsou tedy orientační a závisí na detailním zaměření výtahové šachty po podpisu smlouvy o dílo. Konečné přesné rozměry budou uvedeny v dispozičním výkresu zhotoveným po podpisu smlouvy a po zaměření šachty.
4. V nabídkové ceně za stavební práce nejsou zahrnuty práce a dodávky spojené s činnostmi, které nebylo možno při prohlídce výtahu zjistit bez narušení celku šachty nebo strojovny (např. nutnost provést řezání větších dveřních otvorů v železobetonových panelech, přeložení elektro a sdělovacích vedení uložených pod omítkou, vložení překladů dveřních otvorů, atd.)
5. Uvedené rozměry kabin mohou být nižší, liší se podle typu použité podlahové krytiny, podhledu a obkladu stěn.
6. Při změně parametrů výtahu, resp. šachty (tj. změna rozměrů šachty, kabiny, zdvihu, počet stanic a nástupišť, provedení výtahové kabiny, změna technologie) si vyhrazujeme právo na změnu cenové nabídky.
7. Lze vybírat z následujících odstínů: RAL 1001, RAL 1017, RAL 5015, RAL 6019, RAL 7035, RAL 7001, RAL 9010. V případě provedení výtahu a opláštění šachty v barvě RAL, která vyžaduje podkladovou barvu, bude cena určena dodatečně.
8. Z odstínů podlahové krytiny Altro lze vybírat z následujících odstínů: DOLPHIN VM2010, BONE VM20215, BLUE VM20412, CHERRY VM20920.
9. Pod výtahovou šachtou se nesmějí nacházet žádné osobám přístupné prostory (nabídka tuto variantu neřeší).
10. Vyhrazujeme si právo na změnu cenové nabídky na základě stanovisek dotčených orgánů státní správy a vydaného pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Stavební řízení může stanovit podmínky a provedení, které nelze při zpracování nabídky předpokládat.

ILUSTRATIVNÍ FOTOGRAFIE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ

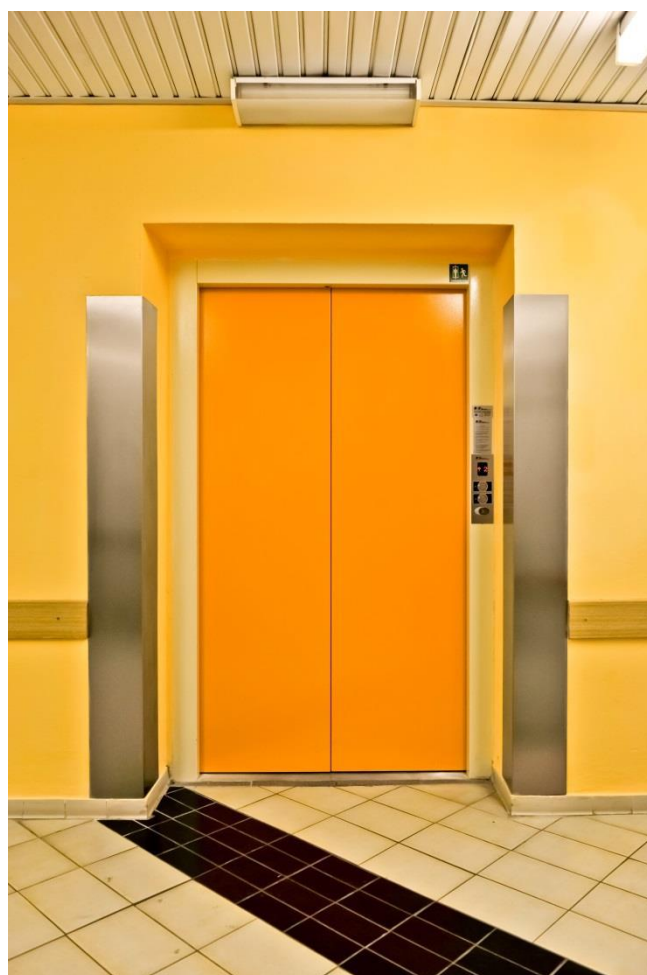

Fotografie jsou pouze ilustrativní

SHRNUTÍ NABÍDKY

Cenová nabídka

Souhrnná cenová nabídka	
Nabídková cena za výměnu výtahu bez DPH	1 . 008 . 000,- Kč
DPH 21%	211 . 680,- Kč
Celková cena za výměnu výtahu vč. DPH	1 . 219 . 680,- Kč

Nabídka je platná do 31.12.2016

Nabídková cena zahrnuje:

1. Kompletní dodávku výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě, schválení Autorizovanou osobou
2. Dopravu výtahu na místo montáže
3. Montáž výtahu
4. Dodávku žebříku pro vstup do prohlubně výtahu
5. Dodávku a montáž osvětlení šachty
6. Standardní elektroinstalaci
7. Provedení předepsaných zkoušek a revizí
8. Zaškolení obsluhy, předání
9. Odvoz a ekologickou likvidaci odpadu z vlastní činnosti
10. Demontáž technologie původního výtahu a ekologickou likvidaci
11. Stavební práce a přípomoc dle výše uvedeného popisu
12. Zajištění dveřního otvoru proti pádu
13. Zpracování PBR + zajištění stanoviště HZS

Nabídková cena nezahrnuje:

1. Vyřízení stavebního ohlášení-povolení u příslušného stavebního úřadu
2. Změny, které přinese stavební řízení (například požadavek na požární odolnost, dodatečné osvětlení nástupišť, dodatečné osvětlení strojovny)
3. Statická opatření, které není možné při prohlídce zjistit a která jsou vyvolány statickým posouzením nebo jsou vyvolána požadavky příslušných orgánů
4. Zařízení staveniště + parkování
5. Osvětlení nástupišť
6. Osvětlení strojovny, zásuvku 230 V
7. Zajištění dvou suchých uzamykatelných místností v blízkosti montáže výtahu pro uschování drobného materiálu a odložení svršků
8. Dozor po svářečských pracech (svářeče zajistí MSV Liberec s.r.o.)
9. Úložný prostor pro materiál o velikosti 3x4 m
10. Příklad el. energie 230, 400 V / 16 A (bezúplatně, včetně odběru po celou dobu výstavby) v dosahu výstavby max. 20 m
11. Hlukovou zkoušku
12. Odpovídající prostředí pro provádění povrchové úpravy a opláštění
13. Sociální zařízení staveniště
14. Hasicí přístroj do strojovny
15. Po realizaci díla osvětlení nástupišť dle požadavků výtahové firmy
16. Zajištění přístupu do prostor objektu oprávněným pracovníkům zhotovitele + předání klíčů od objektu před podpisem smlouvy
17. Elektro přívod pro výtah vč. výchozí revize
18. Vyřízení nové elektropřípojky a s tím spojené poplatky u příslušného poskytovatele elektrické energie
19. Náhradní zdroj pro evakuační jízdu

Platební podmínky

Standardní platební podmínky		
Forma platby	% z ceny díla	Termín úhrady
1. zálohová faktura	30 %	Po podpisu SoD
dílčí faktury	--	měsíční fakturace dle skutečně provedených prací
Splatnost faktur je 14 dní		

LZE DOJEDNAT I JINÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY**Dodací lhůty**

Výkresy pro stavbu:	do 35 dnů od podepsání smlouvy
Dodávka zařízení:	do 78 dnů od podepsání smlouvy
Montáž a zkoušky:	do 122 dnů od podepsání smlouvy
Odstávka výtahu:	44 dnů

Termíny jsou pouze orientační a závisí na momentální vytíženosti závodu a také na termínu vydání eventuálního stavebního povolení, podpisu smlouvy o dílo a vyjasnění zakázky.

Záruka

Nabízíme záruční lhůtu **36 měsíců** za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacená dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou dobu záruky v odborné servisní péči zhotovitele (při nesplnění i jedné z uvedených podmínek činí záruční doba 6 měsíců).

Servis

Záruční i pozáruční NONSTOP servis – řešen smlouvou o servisu s firmou MSV Liberec, s.r.o.

PODÍVEJTE SE NA REFERENČNÍ FOTOGRAFIE VÝTAHŮ NA WEBOVÉ ADRESE: 