







SERVISNÍ SMLOUVA

na kontroly a opravy Aerosolového stabilního hasicího zařízení FIRE JACK®
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami
Č.j.: PPR-307-1/ČJ-2012-009HSU

1. Smluvní strany

Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo vnitra
Se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7
PSČ: 173 34 Praha 7
IČ: 
DIČ: CZ 

Dodavatel: BESY CO spol. s r.o.
Se sídlem: Kvapilova 958/9, Praha 5
PSČ: 150 00
IČ: 
DIČ: CZ 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupena jednajícím: 
Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37 888

Doručovací adresa daňového dokladu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Se sídlem: PO BOX 6
PSČ: 150.05 Praha 5
Zastoupena jednajícím: 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a též oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Dodavatel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele kontrolní a servisní činnost na Aerosolovém stabilním hasicím zařízení FIRE JACK – dále jen AHZ FJ, nainstalovaném ve **2. NP v prostoru serverovny, v objektu uživatele: Vrchlického 1259/3, 415 01 Teplice**. Součástí servisní činnosti je čištění a údržba klima jednotky.
- 2.2 Dodavatel se zavazuje, že na základě této smlouvy provede pro objednatele 1 kontrolu provozuschopnosti komplexní (KPK) a 1 kontrolu provozuschopnosti zkrácenou (KPZ) AHZ FJ nainstalovaného ve zmíněném prostoru dle zpracovaného harmonogramu, příp. na výzvu objednatele.
- 2.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací dle článku 4 této smlouvy.

- 2.4 KPK i KPZ budou vykonávány jedenkrát ročně – viz vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29.6.2001 č. 246/2001 Sb - § 9 odst. 2) a § 13 odst. b) a dále ve vazbě na certifikát SHZ a schválené technické podmínky výrobce na AHZ FJ z 01/2004, aktualizované v platném znění v 06/2005 – část C: Oživení, zkoušky a provoz str. 18 (tato ustanovení konkretizují obsah zkoušky) a dále dle ustanovení 3.1 A a 3.1. B této smlouvy.

3. Práva a povinnosti účastníků

3.1 Závazky dodavatele :

- provádět pravidelné kontrolní činnosti na AHZ FJ
- provádět servisní činnost dle požadavků objednatele

A/ Obsahem kontroly provozuschopnosti komplexní zařízení AHZ FJ je :

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení AHZ FJ (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory a tlakovými nádobami
- kontrola úplnosti zařízení AHZ FJ a simulační zkouška hašení
- kontrola mechanického připevnění generátorů hasícího aerosolu, startérů, elektronických spouštěčů, komponentů automatu BEFIS a dalších prvků v rozvaděči automatu BEFIS
- zkouška signalizace opticko- akustického signalizačního zařízení v celém rozsahu
- kontrola a proměření elektrických částí systému a jejich propojení,
- kontrola stavu akumulátorů
- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače (*Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u tepelných detektorů, poté resetem popsáním v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných AHZ FJ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných AHZ FJ
- výměna startérů (startéry se mění v souladu s protokolem Zkušebního ústavu zbraní a střeliva **každé dva roky**, tzn. při každé druhé revizi zařízení AHZ FJ). Jde o zařízení třídy nebezpečnosti T1 dle § 13 zák. č. 156/2000 Sb a § 6 vyhl. Č. 335/2004 Sb.
- kontrola provozuschopnosti komplexní se provádí v intervalu 12-ti měsíců

B/ Obsahem kontroly provozuschopnosti zkrácené zařízení AHZ FJ je :

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení AHZ FJ (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory
- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače (*Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u tepelných detektorů, poté resetem popsáním v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných AHZ FJ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných AHZ FJ.
- kontrola provozuschopnosti zkrácené se provádí v intervalu 12-ti měsíců

C/ Obsahem servisní činnosti je:

- provádění servisního zásahu na zařízení do 48 hodin od písemného nahlášení poruchy objednatelem – v případě jeho zavinění na jeho náklad
- provádění dalších případných rozšíření nebo doplnění systému AHZ FJ dle požadavku objednatele - na jeho náklad

Na základě provedené kontroly dodavatel zpracuje kontrolní zprávu a tu zašle do 5-ti pracovních dnů po obdržení platby za její uskutečnění objednatelem.

3.2 Dodavatel odpovídá objednateli :

- za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných kontrolních a servisních prací, za dodržování ČSN a předpisů při poskytování servisních služeb,
- za škody na majetku objednatele, event. zdraví pracovníků, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a norem pro poskytování sjednaných služeb, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným ČSN,
- za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- za neprodlené informování pověřených pracovníků objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu servisních prací.

3.3 Objednatel se zavazuje :

- v rámci servisu umožnit vstup pracovníkům dodavatele do prostor, kde jsou umístěny jednotlivé komponenty AHZ FJ a systému požární signalizace, a také zpřístupnit kryté části a to na vlastní náklad
- poskytovat dodavateli v rámci provádění servisních a kontrolních prací elektrickou energii,
- seznámit dodavatele s interními pokyny a směrnicemi stanovícími provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti zkrácené AHZ FJ** je sjednána v částce **14.600,- Kč** (slovy: čtrnáct tisíc šest set korun českých).

4.2 Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti komplexní AHZ FJ** je sjednána v částce **18.300,- Kč** (slovy osmnáct tisíc tři sta korun českých).

4.3 K ceně kontroly či servisního výjezdu se připočtou **dopravní náklady** ve výši **2.500,- Kč** (slovy dva tisíce pět set korun českých) za každý účtovaný výjezd.

4.4 Cena **servisních prací** nad rámec kontroly činí **380,- Kč/hod** (slovy: tři sta osmdesát korun českých).

4.5 Zhotovitel je oprávněn navýšit smluvní ceny v základní ceně bez DPH každoročně o **inflační přírůstek** v procentuální výši stanovené ČSÚ za uplynulý rok. Poprvé tak však může učinit až po **01.ledna 2013**.

4.6 Uvedené ceny jsou bez **DPH**.

4.7 Peněžní částky za servisní činnost budou placeny na základě **faktur** vystavených dodavatelem do 5 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

4.8 Pro případ prodlení se zaplacením faktury se sjednává **úrok z prodlení ve výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.

4.9 Pro případ prodlení provedení kontroly KPK či KPZ dle předloženého harmonogramu se sjednává **úrok z prodlení ve výši 0.05 %** z fakturované částky zakaždý den prodlení.



5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti této smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje, že v případě, že dojde k použití AHZ FJ dodá na základě schválené cenové nabídky objednatelům nové zařízení AHZ-FJ (generátory-hasicího-aerosolu-a-případně-další-součásti-AHZ-FJ, které byly požárem poškozeny).
- 5.3 Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, především příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Případné spory obou stran se budou řešit před obecnými soudy v ČR.
- 5.4 Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
- 5.5 Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje prodlení s placením smluvní ceny nebo její části delší než 20 dnů.
- 5.6 Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany dodavatele se považuje zpoždění kontroly o více než čtyři týdny od data, kdy měla být provedena.
- 5.7 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 5.8 Nedílnou součástí smlouvy je harmonogram kontrol KPK a KPZ.

6. Platnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou – na dobu pěti let – na dobu dvou let - na dobu jednoho roku – nehodící se škrtněte!



Objednatel

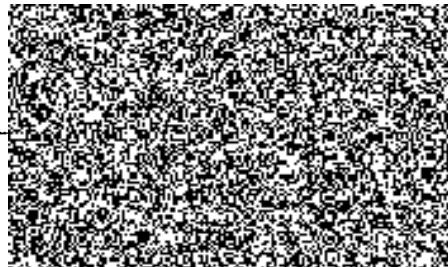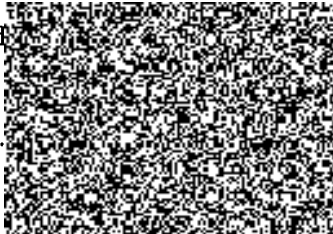

V Praze dne

17. ledna 2012

Dodavatel

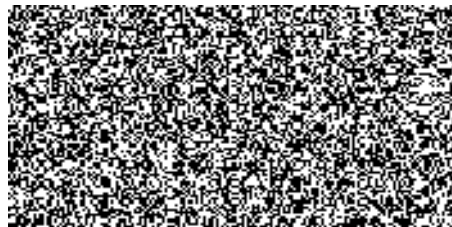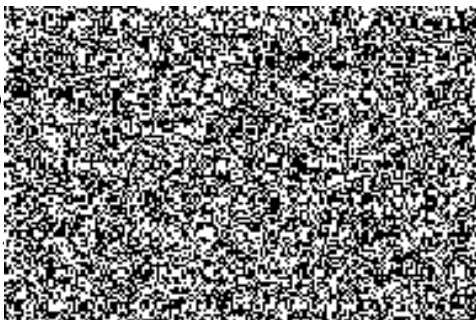

V Praze dne

17. ledna 2012