

**SERVISNÍ SMLOUVA**

SLZ-285-5/ČJ-2009-OSM

na kontroly a opravy Stablního hasicího zařízení aerosolového FIRE JACK® uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami

**1. Smluvní strany****Objednatel:**

Se sídlem:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Česká republika, Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3, Praha 7

170 34

[REDACTED]

CZ [REDACTED]

**Dodavatel:**

Se sídlem:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupena:

Zapsán v OR:

BESY CO spol. s r.o.

Kvapilova 958/9, Praha 5

150 00

[REDACTED]

CZ

[REDACTED]

[REDACTED]

p. Svatoplukem Cafourkem - jednatelem

MOS v Praze, oddíl C, vložka 37 888

**Doručovací adresa:**

Se sídlem:

PSČ:

Zastoupena:

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

PO BOX 6, Praha 5

150 05

Bc. Otto Holečkem – vedoucím odboru

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a též oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1 Dodavatel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele kontrolní a servisní činnost na Stablním hasicím zařízení aerosolovém FIRE JACK – a SHZ plynovém, nainstalovaném v prostorech: čtyř místností v 1. N.P., v objektu ČR MV, na adrese: **STROJNICKÁ 27, Praha 7. Číslo místností: 165, 172, 177, 180.**
- 2.2 Dodavatel se zavazuje, že na základě této smlouvy, provede pro objednatele na jeho vyzvu 1 kontrolu provozuschopnosti komplexní (KPK) a 1 kontrolu provozuschopnosti zkrácenou (KPZ) SHZA FJ nainstalovaného ve zmíněném prostoru.
- 2.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací dle článku 4 této smlouvy.
- 2.4 KPK i KPZ budou vykonávány s odkazem na vyhl. Ministerstva vnitra ze dne 29.6.2001 č. 246/2001 Sb - § 9 odst. 2) a § 13 odst. b) a dále ve vazbě na certifikáty obou SHZ a schválené technické podmínky výrobce na SHZA FJ z 01/2004, aktualizované v platném znění v 06/2005 – část C: Oživení, zkoušky a provoz str. 18 (tato ustanovení konkretizují obsah zkoušky) a dále dle ustanovení 3.1 A a 3.1. B této smlouvy.

### 3. Práva a povinnosti účastníků

#### 3.1 Závazky dodavatele :

- provádět pravidelné kontrolní činnosti na SHZA FJ
- provádět servisní činnost dle požadavků objednatele

#### A/ Obsahem kontroly provozuschopnosti komplexní zařízení SHZA FJ je :

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení SHZA FJ (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory a tlakovými nádobami
- kontrola úplnosti zařízení SHZA FJ a simulační zkouška hašení
- kontrola mechanického připevnění generátorů hasicího aerosolu, startérů, elektronických spouštěčů, komponentů automatu BEFIS a dalších prvků v rozvaděči automatu BEFIS
- zkouška signalizace opticko- akustického signalizačního zařízení v celém rozsahu
- kontrola a proměření elektrických částí systému a jejich propojení,
- kontrola stavu akumulátorů
- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače (*Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u tepelných detektorů, poté resetem popsaným v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných SHZA FJ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných SHZA FJ
- výměna startérů (startéry se mění v souladu s protokolem Zkušebního ústavu zbraní a střeliva **každé dva roky**, tzn. při každé druhé revizi zařízení SHZA FJ). Jde o zařízení třídy nebezpečnosti T1 dle § 13 zák. č. 156/2000 Sb a § 6 vyhl. Č. 335/2004 Sb.
- kontrola provozuschopnosti komplexní se provádí v intervalu 12-ti měsíců

#### B/ Obsahem kontroly provozuschopnosti zkrácené zařízení SHZA FJ je :

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení SHZA FJ (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory
- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače (*Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u tepelných detektorů, poté resetem popsaným v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných SHZA FJ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných SHZA FJ.
- kontrola provozuschopnosti zkrácená se provádí v intervalu 12-ti měsíců

**C/ Obsahem servisní činnosti je:**

- provádění servisního zásahu na zařízení do 48 hodin od písemného nahlášení poruchy objednatelem – v případě jeho zavinění na jeho náklad
- provádění dalších případných rozšíření nebo doplnění systému SHZA FJ dle požadavku objednatele - na jeho náklad

Na základě provedené kontroly dodavatel zpracuje kontrolní zprávu a tu zašle, do 5-ti pracovních dnů po obdržení platby za její uskutečnění, objednateli.

**3.2 Dodavatel odpovídá objednateli :**

- za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných kontrolních a servisních prací, za dodržování ČSN a předpisů při poskytování servisních služeb,
- za škody na majetku objednatele, event. zdraví pracovníků, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a norem pro poskytování sjednaných služeb, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným ČSN,
- za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- za neprodlené informování pověřených pracovníků objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu servisních prací.

**3.3 Objednatel se zavazuje :**

- umožnit vstup pracovníkům dodavatele do prostor, kde jsou umístěny jednotlivé komponenty SHZ a systému požární signalizace,
- poskytovat dodavateli v rámci provádění servisních a kontrolních prací elektrickou energii,
- seznámit dodavatele s interními pokyny a směrnicemi stanovícími provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele.

**4. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti zkrácené SHZA FJ** je sjednána v částce **12 000,- Kč** (slovy: dvanáct tisíc korun českých).
- 4.2 Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti komplexní SHZA FJ** je sjednána v částce **23 000,- Kč** (slovy: dvacet tři tisíc korun českých).
- 4.3 K ceně kontroly či servisního výjezdu se připočtou **dopravní náklady** a to paušální sazbou **800,- Kč** (slovy: osm set korun českých),
- 4.4 Cena za 1 vyměněný **startér** činí **350,- Kč** (slovy: tři sta padesát korun českých)
- 4.5 Zhotovitel je oprávněn navýšit smluvní ceny v základní ceně bez DPH každoročně o **inflační přírůstek** v procentuální výši inflace stanovené ČSÚ za uplynulý rok.
- 4.6 Uvedené ceny jsou bez **DPH**.
- 4.7 Peněžní částky za servisní činnost budou placeny na základě **faktur** vystavených dodavatelem do 5 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.8 Pro případ prodlení se zaplacením faktury se sjednává **úrok z prodlení ve výši 0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.


**5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti této smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že dojde k použití SHZA FJ dodá na základě schválené cenové nabídky objednatelům nové zařízení SHZA FJ (generátory hasicího aerosolu a případně další součásti SHZA FJ, které byly požárem poškozeny).
- 5.3. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.
- 5.4. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
- 5.5. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje prodlení s placením smluvní ceny nebo její části delší než 20 dnů.
- 5.6. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany dodavatele se považuje zpoždění kontroly o více než čtyři týdny od data, kdy měla být provedena.
- 5.7. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk návrhu smlouvy na servisní činnost.



## 6. Platnost smlouvy

6.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Objednatel:

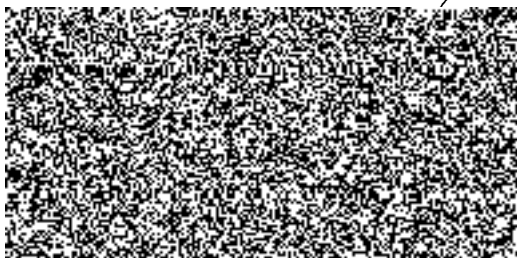

V Praze dne - 2 -03- 2009

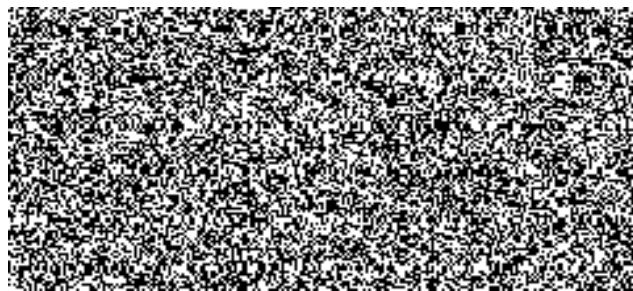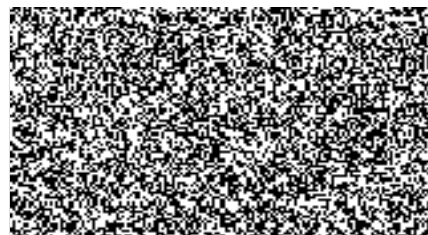

Svatopluk Cafourek  
jednatel

V Praze dne 25 -02- 2009