

# SERVISNÍ SMLOUVA

na kontroly a opravy Stabilního hasicího zařízení aerosolového typu uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika, Ministerstvo vnitra  
 Se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 5  
 PSČ: 170 34  
 IČ: 265 3731 2009 0000  
 DIČ: CZ 00 00 70 64

**Dodavatel:** BESY CO spol. s r.o.  
 Se sídlem: Kvapilova 958/9, Praha 5  
 PSČ: 150 00  
 IČ: 63670674  
 DIČ: CZ 63 67 06 74  
 Bankovní spojení: Komerční banka  
 Číslo účtu: 19 – 1 494 180 287 / 0100  
 Zastoupena: p. Svatoplukem Cafourkem  
 Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37888

**Doručovací adresa:** Policejní prezidium ČR  
 Se sídlem: Správa logistického zabezpečení  
 PSČ: PO BOX 6, Praha 5  
 150 05  
 Zastoupen: Bc. Ottou Holečkem – vedoucí

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a též oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

## 2. Předmět smlouvy

2.1 Dodavatel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele kontrolní a servisní činnost na:

a) Stabilním hasicím zařízením aerosolovým FIRE JACK<sup>®</sup>, nainstalovaném v objektu ČR MV, na adrese: **Pelléova 21, 160 00 Praha 6 – Bubeneč** – (zakázka původně označena jako **1. etapa**) - v **1. P.P.** – v prostoru pyrotechnického skladu hořlavin (jedná se o **místnost: Suterén Východ 130**) a pyrotechnických laboratoří (jedná se o **místnosti: Suterén Jih 112, 113**)

b) Stabilním hasicím zařízením aerosolovým FIRE JACK<sup>®</sup> a SHZ plynovým, nainstalovaném v objektu ČR MV, na adrese: **Pelléova 21, 160 00 Praha 6 - Bubeneč** – (zakázka původně označena jako **2. etapa**), - ve **2. patře – Jižní křídlo**, v prostorech počítačových sálů: (jedná se o **4 místnosti: 413, 414, 416, 417**).

c) Stabilním hasicím zařízením aerosolovým FIRE JACK<sup>®</sup> a SHZ plynovým, nainstalovaném v objektu ČR MV, na adrese: **Pelléova 21, 160 00 Praha 6 - Bubeneč** – (zakázka původně označena jako **3. etapa**) - ve **2. patře – Jižní křídlo - AFIS**,

- v prostorech počítačových sálů: (jedná se o 2 místnosti: 410, 411).
- 2.2 Dodavatel se zavazuje, že na základě této smlouvy, provede pro objednatele po výzvě 1 kontrolu provozuschopnosti komplexní (KPK) a 1 kontrolu provozuschopnosti zkrácenou (KPZ) SHZA FJ - nainstalovaných ve vybraných prostorech.
- 2.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací dle článku 4 této smlouvy.
- 2.4 KPK i KPZ budou vykonávány s odkazem na vyhl. Ministerstva vnitra ze dne 29.6.2001 č. 246/2001 Sb - § 9 odst. 2) a § 13 odst. b) a dále ve vazbě na certifikát SHZA FJ a schválené technické podmínky výrobce na SHZA FJ z 01/2004, aktualizované v platném znění v 06/2005 – část C: Oživení, zkoušky a provoz str. 18 (tato ustanovení konkretizují obsah zkoušky) a dále dle ustanovení 3.1 A a 3.1. B této smlouvy.

### 3. Práva a povinnosti účastníků

- 3.1 Závazky dodavatele :
- provádět pravidelné kontrolní činnosti na SHZA FJ
  - provádět servisní činnost dle požadavků objednatele

#### **A/ Obsahem kontroly provozuschopnosti-komplexní zařízení SHZA FJ je :**

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory a tlakovými nádobami
- kontrola úplnosti zařízení a simulační zkouška hašení
- kontrola mechanického připevnění generátorů hasicího aerosolu, startérů, elektronických spouštěčů, komponentů automatu BEFIS a dalších prvků v rozvaděči automatu BEFIS
- zkouška signalizace opticko - akustického signalizačního zařízení v celém rozsahu
- kontrola a proměření elektrických částí systému a jejich propojení,
- kontrola stavu akumulátorů
- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače (*Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u tepelných detektorů, poté resetem popsaným v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných SHZ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných SHZ.
- výměna startérů (startéry se mění v souladu s protokolem Zkušebního ústavu zbraní a střeliva **každé dva roky**, tzn. při každé druhé revizi zařízení SHZA FJ). Jde o zařízení třídy nebezpečnosti T1 dle § 13 zák. č. 156/2000 Sb a § 6 vyhl. Č. 335/2004 Sb.
- kontrola provozuschopnosti komplexní se provádí v intervalu 12-ti měsíců

#### **B/ Obsahem kontroly provozuschopnosti zkrácené zařízení SHZ je :**

- kontrola, zda se výrazně nezměnilo požární zatížení oproti stavu v den předání (*V případě změn technologie, použití jiných materiálů, stavebních úprav dispozice prostoru, zvýšení počtu zaměstnanců konzultovat dodavatele*)
- vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti zařízení SHZ (*včetně tlačítek a přepínačů v prostoru i na rozvaděči, klíčků v přepínačích, neporušenosti kabelů a kabelových lišt apod.*)
- vizuální kontrola zachování přístupu k rozvaděči a volného prostoru před generátory

- kontrola detektorů požární signalizace vč. funkce resetovacího přepínače ( *Použitím speciálního simulačního spreje v případě kouřových detektorů a zdroje teplého vzduchu 80°C u teplotních detektorů, poté resetem popsaným v osnově školení, předané objednateli*)
- kontrola, zda osoby s přístupem do prostor chráněných SHZ jsou proškoleny v opačném případě provést doškolení osob, které vstupují do prostor chráněných SHZ.
- kontrola provozuschopnosti zkrácená se provádí v intervalu 12-ti měsíců

### C/ Obsahem servisní činnosti je:

- provádění servisního zásahu na zařízení do 48 hodin od písemného nahlášení poruchy objednatelem – v případě jeho zavinění na jeho náklad
- provádění dalších případných rozšíření nebo doplnění systému SHZ dle požadavku objednatele - na jeho náklad

Na základě provedené kontroly dodavatel zpracuje kontrolní zprávu a tu zašle, do 5-ti pracovních dnů po obdržení platby za její uskutečnění, objednateli.

### 3.2 Dodavatel odpovídá objednateli :

- za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných kontrolních a servisních prací, za dodržování ČSN a předpisů při poskytování servisních služeb,
- za škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví pracovníků, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a norem pro poskytování sjednaných služeb, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným ČSN,
- za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- za neprodlené informování pověřených pracovníků objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu servisních prací.

### 3.3 Objednatel se zavazuje :

- umožnit vstup pracovníkům dodavatele do prostor, kde jsou umístěny jednotlivé komponenty SHZ a systému požární signalizace,
- poskytovat dodavateli v rámci provádění servisních a kontrolních prací elektrickou energii,
- seznámit dodavatele s interními pokyny a směrnicemi stanovícími provozně technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele.

## 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti zkrácené SHZ** je sjednána v částce **23.900,- Kč** (slovy: dvacet tři tisíc devět set korun českých).
- 4.2. Cena za provedení **kontroly provozuschopnosti komplexní SHZ** je sjednána v částce **40.800,- Kč** (slovy: čtyřicet tisíc osm set korun českých).
- 4.3. K ceně kontroly či servisního výjezdu se připočtou **dopravní náklady** a to paušální sazbou **800,- Kč** (slovy: osm set korun českých),
- 4.4. Cena za 1 vyměněný **startér** činí **350,- Kč** (slovy: tři sta padesát korun českých).
- 4.5. Cena **servisních prací** nad rámec kontroly činí **380,- Kč/hod** (slovy: tři sta osmdesát korun českých) – musí být vždy odsouhlaseno zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn navýšit smluvní ceny v základní ceně bez DPH každoročně o **inflační přírůstek** v procentuální výši inflace stanovené ČSÚ za uplynulý rok.
- 4.7. Uvedené ceny jsou bez **DPH**.
- 4.8. Peněžní částky za servisní činnost budou placeny na základě **faktur** vystavených dodavatelem do 5 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.9. Pro případ prodlení se zaplacením faktury se sjednává **úrok z prodlení ve výši 0,05%** z dlužné

částky za každý den prodlení.



## 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Obě strany se zavazují v průběhu platnosti této smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.
- 5.2 Dodavatel se zavazuje, že v případě, že dojde k použití SHZ dodá na základě schválené cenové nabídky objednatelem nové zařízení SHZ, případně další součásti SHZ, které byly požárem poškozeny.
- 5.3 Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.
- 5.4 Tuto smlouvu je možné vypovědět písemně s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
- 5.5 Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje prodlení s placením smluvní ceny nebo její části delší než 20 dnů.
- 5.6 Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany dodavatele se považuje zpoždění kontroly o více než čtyři týdny od data, kdy měla být provedena.
- 5.7 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk návrhu smlouvy na servisní činnost.
- 5.8 Servisní protokoly, jakož i protokoly z kontrol budou vystavovány na každou etapu samostatně.
- 5.9 Přijetím této nové sdružené servisní smlouvy oběma stranami proto ztrácí platnost dvě dosavadní servisní smlouvy, uzavřené na servis SHZ v tomto objektu, uzavřených ve dnech: 21.01.2008 a 25.04.2008 !

## 6. Platnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Objednatel:

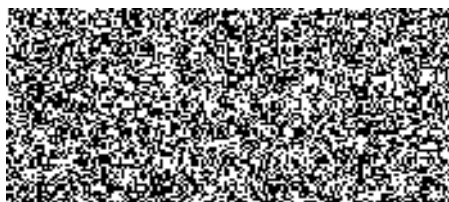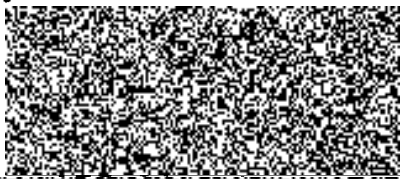

Svatopluk Cafourek  
jednatel

- 2 -03- 2009

V Praze, dne .....

24 -02- 2009

V Praze, dne .....