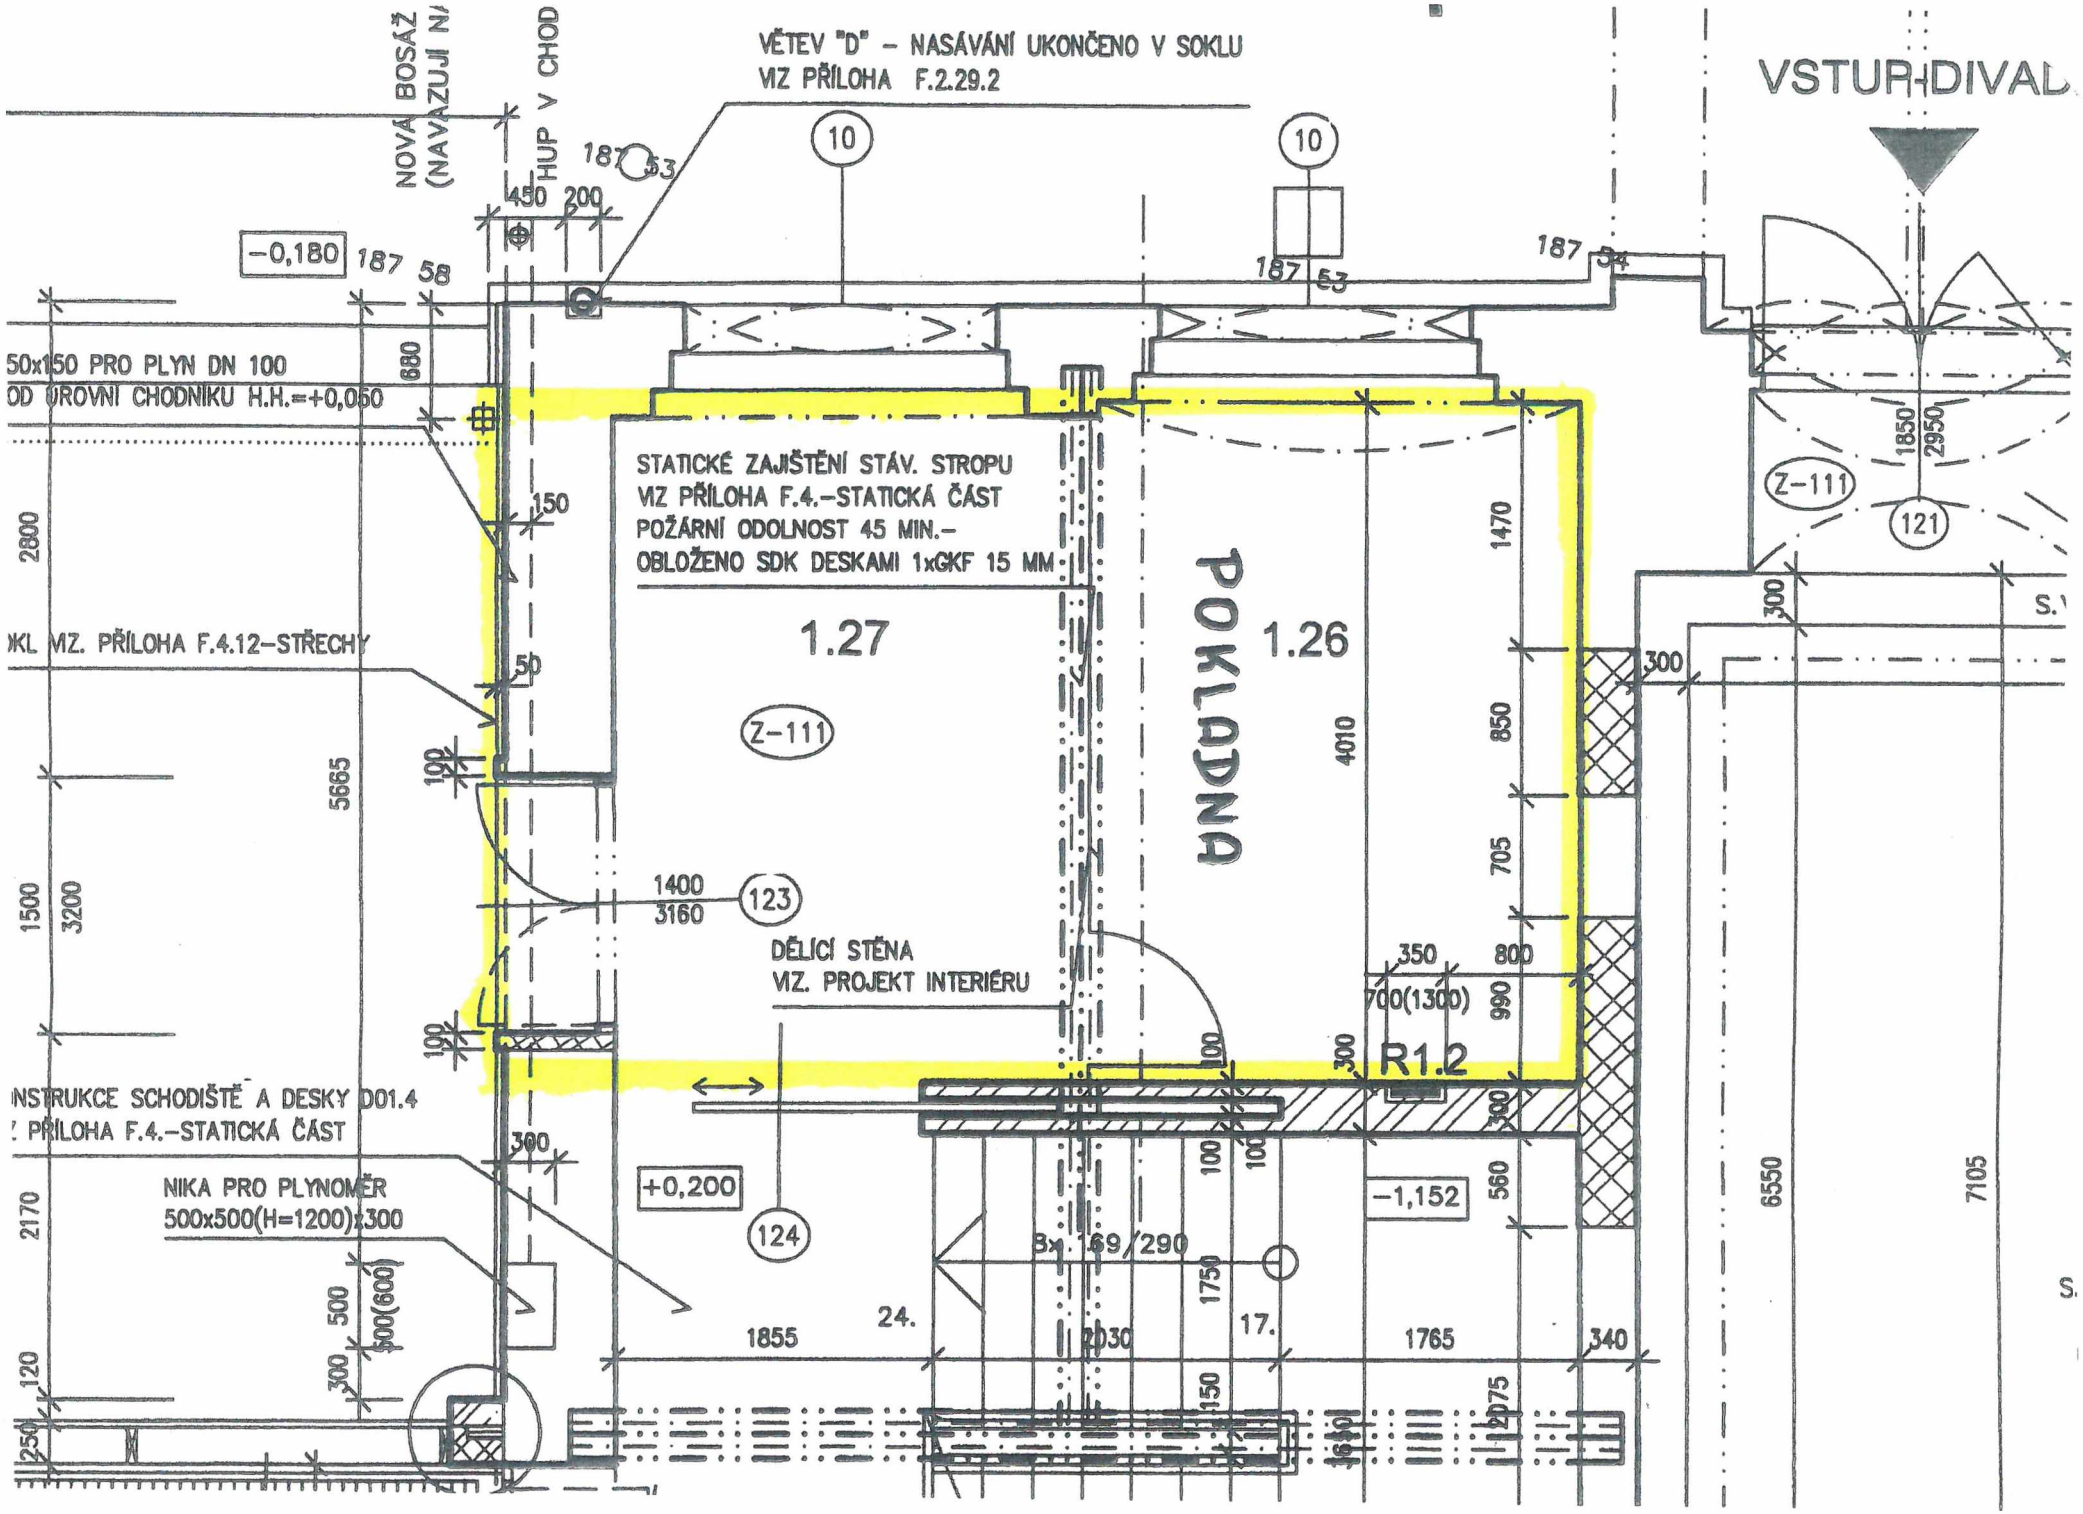
VĚTEV "D" – NASÁVÁNÍ UKONČENO V SOKLU
VIZ PŘÍLOHA F.2.29.2
NOVÁ BOSÁŽ (NAVAZUJÍ NA
HUP V CHOD
VSTUP-DIVAL
-0,180
50x150 PRO PLYN DN 100
OD ÚROVNÍ CHODNÍKU H.H.=+0,050
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STÁV. STROPU
VIZ PŘÍLOHA F.4.–STATICKÁ ČÁST
POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MIN.–
OBLOŽENO SDK DESKAMI 1xGKF 15 MM
1.27
1.26
POKLADNA
Z-111
121
123
124
DĚLÍCÍ STĚNA
VIZ. PROJEKT INTERIÉRU
R1.2
+0,200
-1,152
NIKA PRO PLYNOMĚR
500x500(H=1200)±300
3x 169/290
1855
2030
1765
340
6550
7105
5665
4010