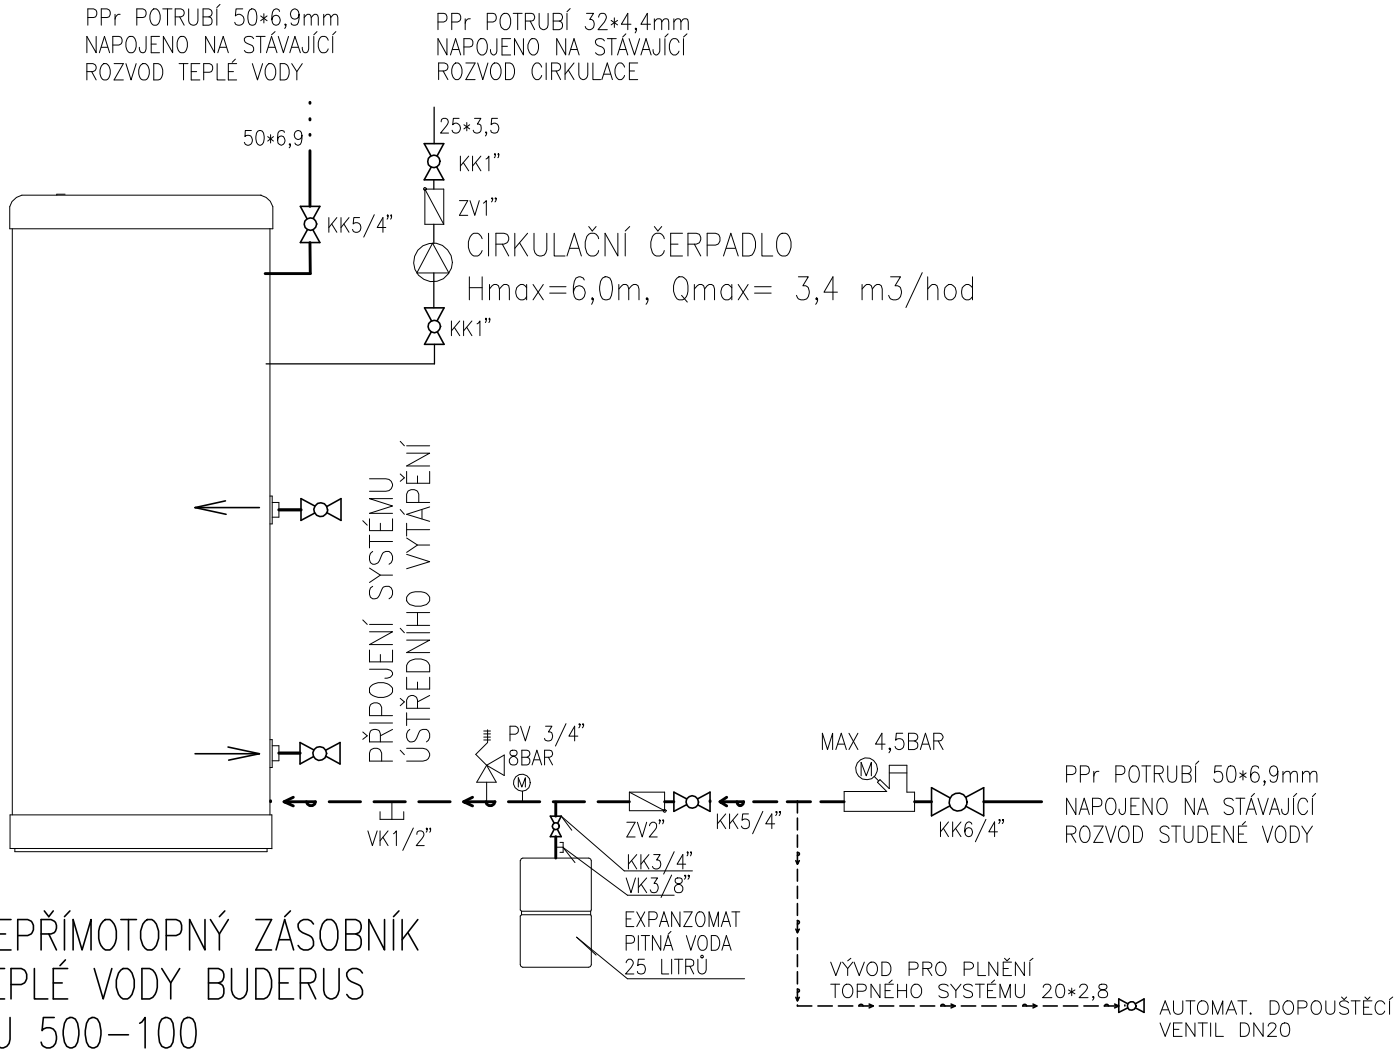

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK
TEPLÉ VODY BUDERUS
SU 500–100
OBJEM TEPLÉ VODY 500 LITRŮ
OBJEM TOPNÉ VODY 16 LITRŮ

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKA KONTROLA:	*Enersis*, spol. s r.o. Na Pažitě 169 40340, Ústí nad Labem
KRESLIL: DATACAD	IČO: 25420356	Ing. LUBOMÍR MAŠEK	
INVESTOR: Krajské ředitelstcí policie Ústeckého kraje, Lidické nám. 9, Ústí nad Labem			FORMÁT: 2A4
KŘP – Úsk – Teplice			DATUM: 08/2017
OOP – BÍLINA, STUDENTSKÁ 874			ÚCEL: DSP
REKONSTRUKCE KOTELNY			Č.ZAK: 1408/2017
			Č.ARCH: D1408
UT – NOVÝ STAV – ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY			MĚŘÍTKO: --- Č.VÝKRESU: 10