



ULOŽENÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

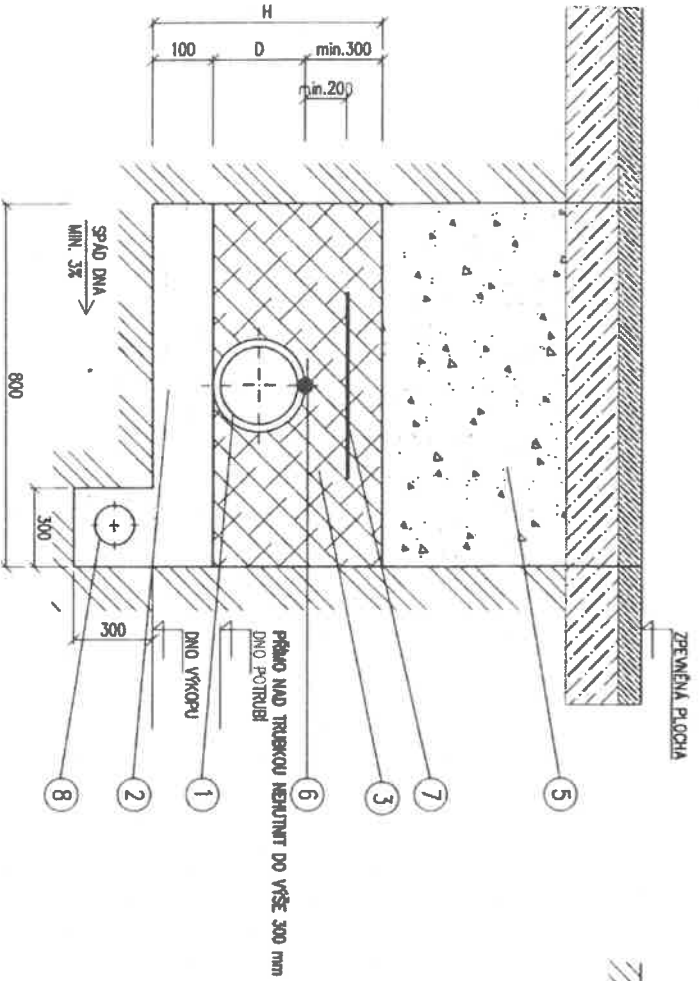

ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU

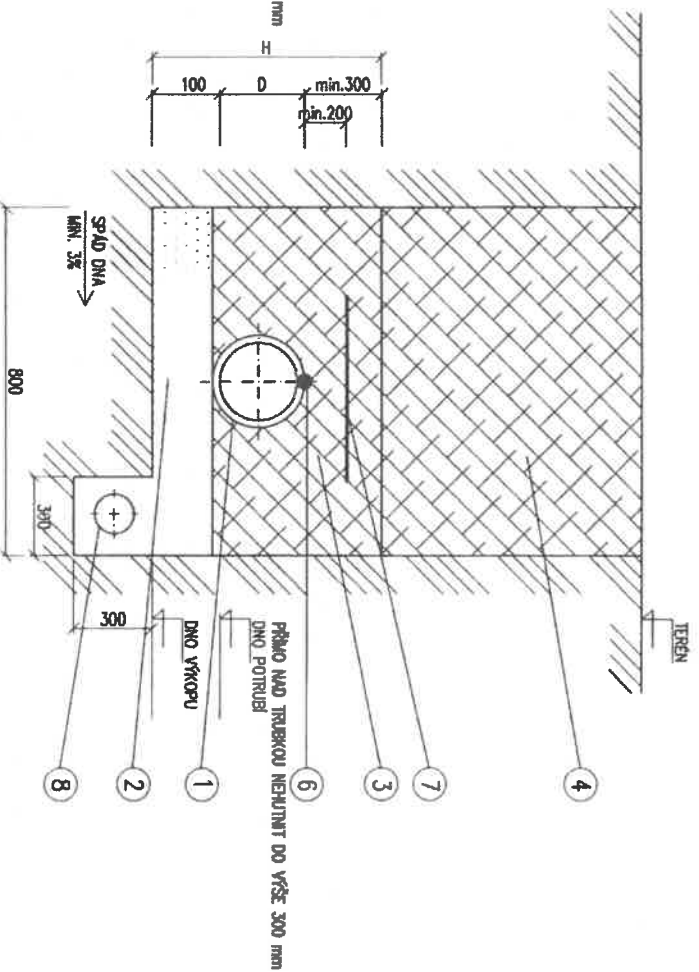

LEGENDA:

- 1 TRUBKY TLAKOVÉ Z PE 100RC ROBUST SPR 11
- 2 LOŽE Z PISKU TL 100 mm, UROVNĚNO A ZHUTĚNO
- 3 OBŠYP POTRUBÍ BEZ OMEZENÍ ZHUTĚNOSTI (POD KOLAŘSKÝMI MŮSTI SPĚLITÍ PODMÍNKY VHDNOSTI)
- 4 ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU S HUŤNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- 5 ZÁSYP ŠTERKOPÍSKEM S HUŤNĚNÍM PO VRSTVÁCH DO GŘONĚ PODKLADNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- 6 MĚDEŇVÝ SIGNALIZAČNÍ VODIČ INTEGROVAN V KONSTRUKCI TRUBEK PE 100RC ROBUST
- 7 VYSTRÁŽNÁ FÓLIE PVC BÍLÁ E. 330 mm
- 8 OŘEVAČ PVC 100 – OSADÍ SE POUŽÍ V MÍSTECH PŘÍPADNĚHO VYSYTKU SPONNÍ VODY (PO UKONČENÍ VYŠTAVBY SE ZASLEPÍ)

Investor:	Ing. Zákusová Dagmar	Objekt:	SO 211 – VODOVOD
Stavba:	1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250, 767 01 Kroměříž	Datum:	08/2018
Wpřevod:	Ing. Zákusová Dagmar	Objekt:	16/133424
Investor:	1. Kroměřížská investiční a.s., Moravcova 250, 767 01 Kroměříž	Wpřevod:	211 – 7
Stavba:	Infrastruktura pro lokality RD Kopce Bílov		
Objekt:	SO 211 – VODOVOD		
Datum:	08/2018		
Objekt:	OSP		
Objekt:	16/133424		
Objekt:	211 – 7		