

# 3PEN ~50Hz 400V/TN-C


## OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPROJENÍM OD ZDROJE

- LEGENDA:**
- nová pojisková přípojková skříň
  - ČEZ, stávající pojisková skříň
  - ČEZ, stávající pojisková přípojková skříň
  - ČEZ, stávající dřevěný sloup NN
  - nový sloup NN
  - nový kabele NN v chrániče v zemi
  - nový kabele NN v chrániče v zemi
  - vedení protlakem
  - nový kabele NN v chrániče v zemi
  - vedení překopem
  - nový kabele NN nadzemní vedení
  - ČEZ, stávající nadzemní vedení NN
  - RWE, plynovod STL - OP 1m
  - RWE, ochranné plynové zařízení - OP 1m
  - stávající hranice o čísla pozemků KN
  - stávající vodovod - OP1, 5m
  - CETIN, slabo proud - OP 1,5m
  - stávající kanalizace
  - Stávající jámy protlaku
  - Clonové jámy protlaku

**Popis montáže:**

Nová rozpojovací skříň R286A (SD022) bude montována místo stávající skříňe. Z R286A půjde nová zemní kabelová trasa ZKAVKY 3x240+120, která bude ukončena v rozpojovací skříni R286B (PSRS) upravená na novém sloupu č.329. Kabel bude uložen v chrániče. Tato podzemní kabelová trasa bude v jednom místě prorazit řeku, v jednom místě potok a ve třech místech cestu. Přechod přes řeku a potok bude řešen protlakem, přechody přes cestu budou řešeny překopem. Trasa kabelového vedení od R286A k clonové jámě protlaku přes řeku bude vedena v travnatém svahu valu, od startovací jámy protlaku přes řeku k prvnímu překopu přes cestu půjde trasa v travnaté ploše mezi břehovou hranou řeky Opavice a hranici komunikace, od prvního překopu k protlaku potoka povede trasa v travnaté ploše mezi komunikací a polem. Mezi druhým a třetím překopem směr R286B povede trasa v travnaté ploše mezi břehovou hranou řeky Opavy a hranici komunikace. Protlak přes řeku Opavici bude mít startovací jámu 0,2 m a clonovou jámu 3,5 m od hrany vodního toku. Protlak přes Tmanický potok bude mít startovací jámu 1,0 m a clonovou jámu 6 m od hrany vodního toku.

Ze skříňe R286B (PSRS) umístěné na sloupu č. 329 povede nově nadzemní kabelové vedení AES 4X120 v nové trase ukončené v nové skříni R41 (SV200). Všechny sloupy z původní trasy budou demontovány a vyměněny za nové betonové v nové trase. Sloup č.329 a č.315 bude JB 10,5/25, sloup č.1238 JB 9/20, sloup, č.324 JB 9/10, zbylé sloupy budou JB 9/6. Na všechny nové sloupy bude instalována objímka na uchycení kabelu. Sloupy č. 327 a č.322 budou demontovány bez náhrady. Ze sloupů č.329. Který bude umístěn v nové pozici povede nový kabele AES 4X25 na pojiskovou přípojovací skříň č.p.500. Na sloupu č.328 bude umístěna nová skříň SP200 a zni povedou ZKAVKY 4x25 k odběratelům P93 a P97 v zemi. Tento sloup bude v nové pozici. Na sloupu č.326 bude umístěna nová skříň SP200 s nichť povedou ZKAVKY 4x25 v zemi. Jeden kabele bude veden přes cestu překopem k odběrateli P87, druhý k odběrateli P88 vedle sloupu. Tento nový sloup bude ve stávajícím místě. Sloup č.325 bude vyměněn ve stávajícím místě. Sloup č.324 bude pomechan ve stávajícím stavu bez výměny i s R286. Na sloupu č.323 bude umístěna nová skříň SP200 s nichť povedou ZKAVKY 4x25 k odběrateli P92. Sloup č.1238 bude nově zřízen v daném místě. Sloup č.315 bude vyměněn a přemístěn na novou pozici. Na tomto sloupu bude instalována nová skříňka R41 (SV200)

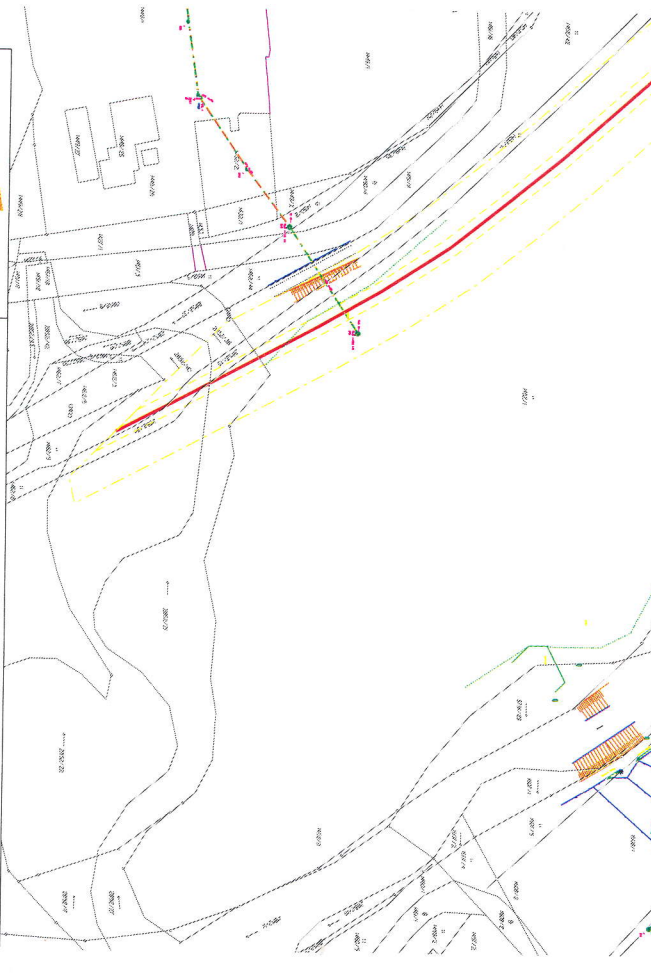

**Název výkresu:** Celková situace stavby - Montáž  
**Číslo výkresu:** IE-12-8006525-E-06

<b>Číslo stavby:</b> IE-12-8006525	<b>Stupeň PD:</b> PDPsÚ	<b>Zodpovědný projektant:</b>
<b>Stavba:</b> Knov, Vysoký běh, napráva DPČZ	<b>Měřítko:</b> 1 : 2250	Ing. František Ducháček
<b>Investor:</b> ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Dašín IV	<b>Formát:</b> A3	<b>Projektant:</b>
<b>Katastr:</b> Knov-Horní Předměstí	<b>Datum:</b> 05/2018	Ing. Janis Černý j.cerny@sunfin.cz
		<b>Výisk &amp;</b>



Povodí  
státní po

Souhlas vlastníka pozemků s navrženým stavebním záměrem dle §184a stavebního zákona	
Souhlas s umístěním a provedením stavebního záměru „IE-12-8006585-Krnov, Vysoký břeh, náprava DPCZ“ pro trvalý zábor, dočasný zábor, věcné břemeno	
Souhlas je vydáván za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. SMPOZ27/1338/18	
Pozemek parcela číslo :	5791/1, 389/9, 5792, 1603/2, 5791/27, 1603/3, 1601/2, 1607/1, 1610/1, 5791/29
Katastrální území :	Krnov-Horní Předměstí
Organizace :	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava
IČO:	70890021
Datum a podpis vlastníka ( oprávněné osoby, jednatele):	2.11.2018

Povodí Odry,  
státní podnik 162  
701 26 Ostrava, Varenská 49