



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS	 ELPREMO SPOL. S R.O. ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz		
INVESTOR: RC ŘÍČANY, ŠIROKÁ 150, 251 01 ŘÍČANY	PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS			
AKCE: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ RC ŘÍČANY	KONTROLA: STUPEŇ: DZS			
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ ER1	SOUBOR:	DATUM: 05/2018	MĚŘITKO: -	FORMÁT: 7xA4
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.18.21	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.1.02	KOPIE:	

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13


A		A
B	<p>ROZVADĚČ ER1</p> <p><u>ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:</u></p> <p>TYP: TYPOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇÍ V PILÍŘI ES112+100/NKP7P-C</p> <p>ROZMĚRY: SKŘÍŇ [ŠxVxH] – 640x1810x220mm (z toho v zemi –E15mm(výška))</p> <p>KRYTÍ: IP44/IP20C/IP00</p> <p>PŘÍVOD / VÝVODY: SPODEM</p> <p>NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-C</p> <p>JMENOVITÝ PROUD: In=80A</p> <p>OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:</p> <p>VNĚJŠÍ VLIVY: PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY</p> <p>OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2: ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): PŘÍL. A – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY OCHRANA PŘI PORUŠĚ (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ): 411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝM CHRANIČEM OCHRANA ZVÝŠENÁ: 412 – DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE 413 – ELEKTRICKÉ ODDĚLENÍ 414 – OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV</p>	B
C		C
D		D
E		E
F		F
G		G
H		H
I		I

OBSAH:	LIST:
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	01
PŘEHLEDOVÁ SCHEMATA	02

	KRESLIL: ING. T. WEISS	AKCE: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HRŠTĚ RC ŘÍČANY	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ ER1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE	SOUBOR:	DATA: 05/2018	KOPIE:
	PROJEKTANT: ING. T. WEISS	INVESTOR: RC ŘÍČANY, ŠIROKÁ 150, 251 01 ŘÍČANY		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.18.21	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4.1.02	LIST: 01
	KONTROLA:	STUPEŇ: DZS				

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

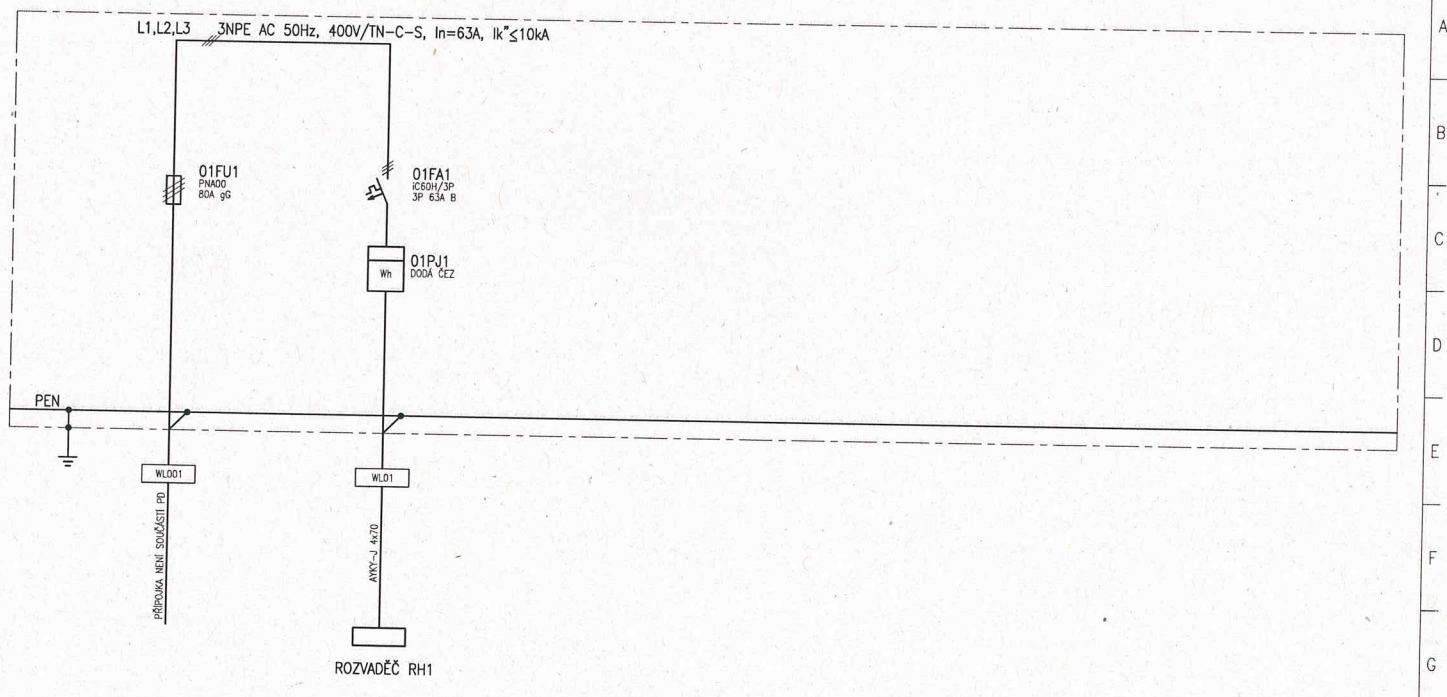

PRŮVOD												



KRESLIL:	ING. T. WEISS	AKCE:	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HRÁŠTĚ RC ŘÍČANY
PROJEKTANT:	ING. T. WEISS	INVESTOR:	RC ŘÍČANY, ŠIROKÁ 150, 251 01 ŘÍČANY
KONTROLA:		STUPEŇ:	DZS


ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ ER1
PŘEHLEDOVÁ SCHEMATA

SOUBOR:		DATUM:	05/2018	KOPE:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	E.18.21	ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.4.1.02	LIST:	02

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

OSAZENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA VNITŘNÍCH DVEŘÍCH (NENÍ KRESLENO V MĚŘÍTKU)

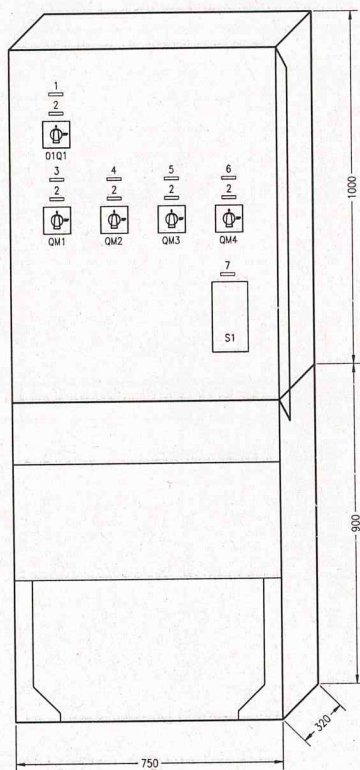

SOUPIS ŠTÍTKŮ:

ČÍSLO	TEXT
1	HLAVNÍ VYPÍNAČ
2	0 - ZAP
3	STOŽÁR 1
4	STOŽÁR 2
5	STOŽÁR 3
6	STOŽÁR 4
7	SVĚTELNÉ SCÉNY

A
B
C
D
E
F
G
H




KRESLIL:	ING. T. WEISS	AKCE:	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HRÁŠTĚ RC ŘIČANY
PROJEKTANT:	ING. T. WEISS	INVESTOR:	RC ŘIČANY, ŠIROKÁ 150, 251 01 ŘIČANY
KONTROLA:		STUPEŇ:	DZS

ROZVÁDEČ RH1
POHLED NA ROZVÁDEČ

SOUBOR:	DATA:	05/2018	KOPIE:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	LIST:	
E.18.21	D.1.4.1.03	02	

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR 1
(2 až 4)



4x CCTC-J 3x2,5
V OCELOVÉ TRUBICE

16 000

(RS2 až RS4)
RS1

WL1 (WL2 až WL4)

Z ROZVADĚČE RH1

FeZn 30/4



KRESLIL:	ING. T. WEISS	AKCE:	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HRÁSTE RC RÍČANY
PROJEKTANT:	ING. T. WEISS	INVESTOR:	RC RÍČANY, ŠIROKÁ 150, 251 01 RÍČANY
KONTROLA:		STUPEŇ:	DZS

ROZVADĚČ RH1
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

SOUBOR:	DATUM:	KOPIE:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	LIST:
E.18.21	D.1.4.1.04	01

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

